



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

Αρ. Μελέτης: 23

Ταχ. Δ/νση: Λ. Πασσαρώνος 1  
Ταχ. Κώδικας: 454 45 Ελεούσα  
Τηλ.: 2653360060  
Πληροφορίες: ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Προϋπολογισμού: 206.036,05 ευρώ

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

## ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ »  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική έκθεση
- Προϋπολογισμός
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Συγγραφή υποχρεώσεων

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται και αφορά την προμήθεια **ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ** έτους 2025 για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας.

Η ανωτέρω προμήθεια περιλαμβάνει :

1. Την προμήθεια οικοδομικών υλικών CPV: 44110000-4, (είδη και οι ποσότητες) όπως αναφέρονται ενδεικτικά στον Προϋπολογισμό της μελέτης και απαιτούνται για συντήρηση στα δημοτικά κτίρια, τις δημοτικές οδούς, τους κοινόχρηστους χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.

1. Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2025. χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Η προμήθεια των οικοδομικών υλικών χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025, στον Κ.Α 30.6662.004, με πίστωση για το έτος 2025 ποσού: **47.309,09€** και στον Κ.Α 10.6661.002, με πίστωση για το 2025 ποσού: **6.114,38€** επομένως συνολικά για την προμήθεια οικοδομικών υλικών η πίστωση εκτιμάται στα **53.423,47 €** για το 2025.

2. Την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων CPV: 44164200-9 (είδη και οι ποσότητες) όπως αναφέρονται ενδεικτικά στον Προϋπολογισμό της μελέτης και απαιτούνται για συντήρηση στις δημοτικές οδούς, τους κοινόχρηστους χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.

Η προμήθεια τσιμεντοσωλήνων χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 και στον Κ.Α 30.6662.005, με πίστωση ποσού: συνολικά = **7.842,44€**.

3. Την προμήθεια διαφόρων αδρανών υλικών, CPV: 14212000-0 όπως άμμο λατομείου, ΖΑ Οδοστρωσίας και Προ διαλογής καθώς και Σκύρου 30-80, υλικά που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, για την κάλυψη λακκουβών, για την πλήρωση των εκσκαφών ή για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων ύδρευσης κατά την κατασκευή δικτύων ύδρευσης ή κατά την αποκατάσταση βλαβών στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης από τα συνεργεία του Δήμου, για τη χρησιμοποίησή του σε οικοδομικές εργασίες και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί. Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι τιμές εμπορίου και η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά, στην οριστική θέση των υπό προμήθεια υλικών. Η προμήθεια θα είναι τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Η προμήθεια διαφόρων αδρανών υλικών χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 και στον Κ.Α 30.6662.002 με πίστωση ποσού: = **48.346,86 €**.

4. Την προμήθεια σκυροδέματος CPV: 44114000-2 κατηγορίας C16/20 ,C20/25 για τις ανάγκες του Δήμου. Αφορά την προμήθεια και μεταφορά ετοίμου Σκυροδέματος, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζίτσας για το έτος 2023-2024. Τα προς προμήθεια υλικά, θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση (αποκατάσταση των φθορών) του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου και γενικών επισκευών του Δήμου. Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας, C16/20, C20/25, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ 2016) αρίστης ποιότητας που θα πραγματοποιηθεί με ειδικά

αυτοκίνητα του προμηθευτή. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του σκυροδέματος στις περιοχές εκτέλεσης των έργων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζίτσας. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται τμηματικά στους προορισμούς και στις ποσότητες που θα καθορίζονται, ανά προορισμό, από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2025. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 και στον Κ.Α 30.6662.001, με πίστωση **66.389,20€**.

5. Την προμήθεια για πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα CPV: 44114200-4, 44114250-9, για Δ.Ε Πασσαρώνος. Η προμήθεια πλακών πεζοδρομίου και κρασπέδων είναι απαραίτητη για τις συντηρήσεις και επισκευές που γίνονται από τον Δήμο Ζίτσας σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες για το έτος 2022-2023, στα δημοτικά και σχολικά κτίρια, τους χώρους πρασίνου, τις παιδικές χαρές και τους κοινοχρήστους χώρους (δρόμους, πεζοδρόμια κλπ). Η προμήθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, τόσο γιατί οι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι, πεζοδρόμια κλπ) όσο και τα δημοτικά κτίρια και σχολεία, απαιτούν τακτική και συστηματική συντήρηση των αύλειων χώρων τους, αφού είναι χώροι που στεγάζουν πλήθος ατόμων (μαθητών και εργαζομένων) άρα υπόκεινται σε περισσότερες αλλοιώσεις και φθορές. Έτσι επιτυγχάνουμε την καθαριότητα και υγιεινή που απαιτείται για τους συγκεκριμένους χώρους καθώς και μια καλή αισθητική σε αυτούς. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, μετά από προφορική ή γραπτή (μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή, δύο (2) ημέρες πριν την ενσωμάτωση τους, σε ειδικό χώρο εντός του εργοταξίου του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2022-2023. Η υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια υλικών εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2025 και στον Κ.Α 30.6662.010, με πίστωση **8.190,49€**.

6. Την προμήθεια Ψυχρού ασφαλτομίγματος CPV: 44113700-2 για τις ανάγκες του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου για την συντήρηση στο Δημοτικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να καταλειφθούν οι λακκούβες απαραίτητο για την ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, μετά από προφορική ή γραπτή (μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή, δύο (2) ημέρες πριν την ενσωμάτωση τους, σε ειδικό χώρο εντός του εργοταξίου του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2025. Η υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια υλικών εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2025 και στον Κ.Α 30.6662.008, συνολικά = **13.253,12€**.

7. Την προμήθεια Ασφαλτικού γαλακτώματος, Επουλωτικού λάκκων, CPV: 44113900-4 για τις ανάγκες του Δήμου. Αφορά την προμήθεια ασφαλτικού γαλακτώματος για χρήση σε υπερκατασκευή επούλωσης λάκκων προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, λόγω των φθορών (λακκούβες, τομές κ.α.) που προκύπτουν.

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2025 και στον Κ.Α 30.6662.012, = **2.415,27€**.

8. Την προμήθεια Θερμού ασφαλτομίγματος CPV: 44113620-7 θα ισχύσουν οι προδιαγραφές, της Ε.Τ.Ε.Π. 05.03.11.04 ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου, προκειμένου να εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, λόγω των φθορών (λακκούβες, τομές κ.α.) που προκύπτουν.

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2025 και στον Κ.Α 30.6662.009, = **6.175,20€**.

Η προμήθεια των υλικών συντήρησης δημοτικών εγκαταστάσεων & οδών θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και με το Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα, καθώς και με τις σχετικές αυτών εγκυκλίους και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνει από προσωπικό του Δήμου. Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί οικοδομικών υλικών.

Εξαιτίας της φύσης της προμήθειας, η οποία προορίζεται να καλύψει ανάγκες συντήρησης στα Δημοτικά κτίρια, τις δημοτικές οδούς, τους κοινόχρηστους χώρους κλπ., οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς εκ των προτέρων. Είναι δηλαδή αδύνατον να συνταχθούν με ακρίβεια οι προμετρήσεις, εφόσον η προμήθεια δε συνδέεται με την εκτέλεση κάποιου συγκεκριμένου έργου και αφού δε μπορεί να είναι γνωστές εκ των προτέρων οι βλάβες, φθορές, αστοχίες, ζημιές, βανδαλισμοί, συντηρήσεις κλπ. που θα προκύψουν στη διάρκεια της σύμβασης.

Για το λόγο αυτό, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, κατά ένα εύλογο τρόπο, σύμφωνα με τις πραγματικές προκύπτουσες ανάγκες, χωρίς αστόσο να επιτρέπεται οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής συμβατικής δαπάνης (με τις επιφυλάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016).

Εξάλλου, ο Δήμος διατηρεί **το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες ή να συνεχισθεί χρονικά η σύμβαση μέχρι της εξαντλήσεως της πίστωσης στην σύμβαση χωρίς να επιτρέπονται ανατιμήσεις στις προσφερόμενες τιμές.**

Ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες του Δήμου, ο σχετικός πίνακας των υλικών που περιλαμβάνεται στην παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο ύστερα από σχετική αίτηση του Δήμου, σε κάθε περίπτωση θα ισχύει η τιμή προσφοράς ανά είδος που έχει αναδείξει τον προμηθευτή.

Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζεται, το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης **έως 31-12-2025**.

Οι απαιτούμενες περιγραφές ανά Ομάδα Υλικών εξειδικεύονται στο κεφάλαιο Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Για κοινά εμπορικά προϊόντα τα οποία προσφέρονται σε αφθονία στην αγορά και για τα οποία δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ισχύουν οι συνήθεις κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για τον έλεγχο των παραδοτέων ποσοτήτων.

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι ειδικά για υλικά για τα οποία υπάρχουν εμπορικές ονομασίες, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν επί ποινή αποκλεισμού για κάθε προσφερόμενο είδος την εταιρία παραγωγής και την ονομασία κάθε προϊόντος έτσι ώστε να διευκολύνεται ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων.

Όπου αναφέρεται στη μελέτη προϊόν ενδεικτικού τύπου ο υποψήφιος προμηθευτής δύναται να το αντικαταστήσει με άλλο προϊόν με παρεμφερείς ιδιότητες.

Όλα τα είδη θα φέρουν τη σήμανση CE (όπου αυτό απαιτείται), θα πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των ισχουσών Εθνικών Προδιαγραφών (ή των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών) και θα έχουν άριστη συμπεριφορά για τη χρήση που προορίζονται.

Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των προϊόντων αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και χωρίς χρέωση για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.

Η συμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό και μόνο αποτελεί ρητή αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων.

**Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και ό,τι άλλο απαιτείται που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις αναφερόμενες τεχνικές απαιτήσεις.**

Ο υποψήφιος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να τηρήσει τις ζητούμενες συσκευασίες. Αποκλίσεις στις συσκευασίες δεν θα γίνονται αποδεκτές εκτός εάν αποδεδειγμένα αποδειχθεί ότι η ζητούμενη συσκευασία δεν διατίθεται ευρέως στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή και κατόπιν έγγραφης συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή θα μπορεί να κατατεθεί προσφορά για διαφορετική συσκευασία.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσια ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Διαγωνισμού, κατά εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α' /08.08.2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και τις σχετικές ερμηνευτικής αυτής εγκυκλίους.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των **206.036,05 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και οι σχετικές πιστώσεις θα λαμβάνονται από τον προϋπολογισμό, του αντίστοιχου οικονομικού έτους του Δήμου.

**Ελεούσα 14/10/2024**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

Βλαχοπούλου Ελένη  
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ

Προϋπολογισμού:

**206.036,05 €**

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΟΜΑΔΑ Α	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Β	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ Γ	ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Δ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΟΜΑΔΑ Ε	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ
ΟΜΑΔΑ Ζ	ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΟΜΑΔΑ Η	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
ΟΜΑΔΑ Θ	ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ	
	<b>206.036,05</b>

**ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

<b>a/a</b>	<b>ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2025</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025</b>
1	2	3	4	5	6
<b>A1 ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΑΜΜΟΣ-ΧΑΛΙΚΙ</b>					
1	ΤΣΙΜΕΝΤΟ Σύνθετο Portland EN 197-1 - ΚΕμέτρο II/B-μέτρο (W-P-LL) 32,5 N Σάκος (25Kg)	τεμάχιο	300	4,18	1254,00
2	ΤΣΙΜΕΝΤΟ Σύνθετο Portland EN 197-1 - ΚΕμέτρο II/B-μέτρο (W-P-LL) 32,5 N Σάκος (50Kg)	τεμάχιο	200	8,11	1622,00
3	Τσιμέντο Σύνθετο Portland EN 197-1 - ΚΕμέτρο II/B-μέτρο (P-LL) 42,5 N Σάκος (40Kg)	τεμάχιο	10	8,22	82,20
4	Τσιμέντο λευκό τύπου Portland EN 197-1 - ΚΕμέτρο II/(A-LL) 42,5 N Σάκος (25Kg)	τεμάχιο	10	7,12	71,20
5	Θραυστή Άμετρος Λατομείου με διαβάθμιση: 0 έως 4 μέτρομέτρο Σάκος (20Kg)	τεμάχιο	750	0,89	667,50
6	Θραυστή Άμετρος Λατομείου με διαβάθμιση: 0 έως 4 μέτρομέτρο χύδην	κυβικό μέτρο	15	20,03	300,45
7	Θραυστή Άμετρος Λατομείου με διαβάθμιση: 0 έως 4 μέτρομέτρο σε σάκο 0,5κυβικό μέτρο	τεμάχιο	4	16,45	65,80
8	Άμετρος θαλάσσης ή ποταμίσια σάκος 20 Kgr	τεμάχιο	250	1,89	472,50
9	Άμετρος θαλάσσης ή ποταμίσια σε σάκους του 0,50κυβικό μέτρο	τεμάχιο	10	32,28	322,80
10	Χαλίκι 16/32μέτρομέτρο σάκος 25 Kgr	τεμάχιο	400	0,82	328,00
11	Χαλίκι 16/32μέτρομέτρο χύδην	κυβικό μέτρο	4	18,35	73,40
12	Άμετρο ΟΧΑΛΙΚΟ ΖΑ χύδην	κυβικό μέτρο	4	20,03	80,12
13	ΑΣΒΕΣΤΗΣ(παχειά υδράσβεστος) 5kgr	τεμάχιο	180	1,77	318,60
14	ΓΥΨΟΣ ταχύπτηκος οικοδομικός 5Kgr	τεμάχιο	8	1,40	11,20
<b>A 2 ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ</b>					
15	ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΙ πλάτους 10-13εκ.	τεμάχιο	450	0,49	220,50
16	ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΙ πλάτους 16-19εκ.	τεμάχιο	1250	0,59	737,50
17	ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 2M	τεμάχιο	15	12,24	183,60
18	ΤΟΥΒΛΟ οριζόντιων 12 οπών	τεμάχιο	3000	0,16	480,00
19	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 0.40X0.40	τεμάχιο	60	1,33	79,80
20	ΠΛΑΚΕΣ προελεύσεως περιοχής Καβάλας ακανόνιστες πάχους 2-3εκ.	τετραγωνικό μέτρο	150	6,56	984,00
21	ΠΛΑΚΕΣ προελεύσεως περιοχής Καρύου ακανόνιστες πάχους 2-3εκ.	τετραγωνικό μέτρο	30	9,78	293,40
22	ΠΛΑΚΕΣ προελεύσεως ευρύτερης περιοχής ακανόνιστες πάχους 5εκ.	τετραγωνικό μέτρο	80	10,64	851,20
23	ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	τετραγωνικό μέτρο	50	3,89	194,50
24	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ	τετραγωνικό μέτρο	30	10,64	319,20
25	ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΑΚΙΑ	τετραγωνικό μέτρο	15	10,64	159,60
26	ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 25KG.	τεμάχιο	15	11,13	166,95
<b>A3 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑ</b>					
27	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ	τεμάχιο	900	1,00	900,00
28	ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΒΑΛΑΡΗ	τεμάχιο	60	2,23	133,80
29	ΕΙΔΙΚΑ τεμάχιοΑΧΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ	τεμάχιο	5	8,90	44,50
30	ΞΥΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΕΛΑΤΗΣ	κυβικό μέτρο	4	421,28	1685,12
31	ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΤΑΒΑΝΙΟΥ	μέτρο	80	1,98	158,40
32	ΞΥΛΕΙΑ OSB(3)	τεμάχιο	30	6,00	180,00
33	DECK ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 0,20X1,20M	μέτρο	40	4,60	184,00

## ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025	
1		2	3	4	5	6
<b>A4</b>	<b>ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΗΣ</b>					
34	ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΟΡΙΖΟΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΑμέτρο	μέτρο	40	3,72	148,80	
35	ΤΑΠΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ-ΔΕΞΙΑ	τεμάχιο	10	0,75	7,50	
36	ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	τεμάχιο	10	1,33	13,30	
37	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	τεμάχιο	10	2,29	22,90	
38	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	τεμάχιο	10	1,89	18,90	
39	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΕΣΩΤΕΡ.-ΕΞΩΤΕΡ	τεμάχιο	15	6,12	91,80	
40	ΣΩΛΗΝΑ Φ63 ΥΔΡΟΡ.ΛΕΥΚΗ	μέτρο	40	3,53	141,20	
	ΗΜΙΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 450-					
41	500gr/τετραγωνικό μέτρο	τετραγωνικό μέτρο	130	1,64	213,20	
42	ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (φελιζόλ)	κυβικό μέτρο	4	74,39	297,56	
43	Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS	τετραγωνικό μέτρο	25	8,05	201,25	
44	ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ	τετραγωνικό μέτρο	25	14,47	361,75	
45	Πάνελ Πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης	τετραγωνικό μέτρο	30	17,37	521,10	
46	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΑΧΟΣ 0,5mm-10mm	κιλό	200	1,00	200,00	
47	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 cμέτρο	τετραγωνικό μέτρο	30	3,34	100,20	
48	ΤΣΙΓΚΟΣ (μήκος =2,00μ.- πλάτους=1,00μ-παχούς= 0,5εκ.)	φύλλο	20	14,88	297,60	
49	ΤΣΙΓΚΟΣ (μήκος =2,5μ- πλάτους=1,00μ-παχούς= 0,5εκ.)	φύλλο	20	18,60	372,00	
50	ΤΣΙΓΚΟΣ (μήκος =5,5μ- πλάτους=1,00μ-παχούς= 0,5εκ.)	φύλλο	10	34,71	347,10	
51	ΚΟΡΦΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥ πλάτους 50εκ. και μήκος 3μ.	τεμάχιο	10	9,30	93,00	
<b>A5</b>	<b>ΧΑΛΥΒΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ</b>					
52	ΠΛΕΓΜΑ T92 (15X15)	τεμάχιο	60	17,59	1055,40	
53	ΠΛΕΓΜΑ T131(15X15)	τεμάχιο	30	23,00	690,00	
54	ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΕ ΡΟΛΟ ΥΨΟΥΣ 1,20μ	μέτρο	300	2,23	669,00	
55	ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ	τεμάχιο	10	36,52	365,20	
56	ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ κατηγορίας B500C	κιλό	270	1,24	334,80	
57	ΤΣΕΡΚΟΠΛΕΓΜΑ	κιλό	150	1,35	202,50	
58	Χονδρόσυρμα Θερμής έλασης	κιλό	18	1,22	21,96	
59	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	κιλό	40	2,16	86,40	
60	ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ (κουλούρα 60μ.)	τεμάχιο	20	11,50	230,00	
	Κοίλες δοκοί και σωλήνες Στρογγυλές, τετράγωνες και ορθογώνιες	κιλό	600	1,67	1002,00	
61	ΣΦΙΚΤ. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΒΑΣΗ 100*100*5	τεμάχιο	15	1,67	25,05	
63	ΣΦΙΚΤ. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛ.1.1/4 ΓΩΝ.45^	τεμάχιο	10	3,34	33,40	
64	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	μέτρο	35	4,86	170,10	
65	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 11/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	μέτρο	45	3,65	164,25	
66	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 11/4" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	μέτρο	45	4,45	200,25	
67	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1 1/2" ΜΑΥΡΗ ΠΑΧΟΥΣ 2 μέτρο	μέτρο	150	2,44	366,00	
68	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2" ΜΑΥΡΗ ΠΑΧΟΥΣ 2 μέτρο	μέτρο	80	3,38	270,40	
69	ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ 30X3	κιλό	300	1,00	300,00	
70	ΚΑΣΣΑ 30E	μέτρο	25	3,30	82,50	
71	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΩΝΙΑ ΤΑΥ) ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 11/2"	τεμάχιο	25	2,78	69,50	
	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ					
72	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΩΝΙΑ ΤΑΥ) ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 11/4"	τεμάχιο	25	3,92	98,00	
73	ΠΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΡΦΗΣ Φ42(1.1/4")	τεμάχιο	15	0,20	3,00	
74	ΠΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΡΦΗΣ Φ48 BT(1.1/2")	τεμάχιο	15	0,28	4,20	
75	ΠΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΡΦΗΣ 38X38 & 40X40	τεμάχιο	15	0,17	2,55	
76	ΠΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΡΦΗΣ 100X50	τεμάχιο	10	1,67	16,70	
77	ΦΛΑΝΤΖΑ 150X150X8 ΤΡΥΠ	τεμάχιο	5	4,06	20,30	
78	ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ	κιλό	40	5,54	221,60	

## ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Σελίδα 1	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025			
					1				
					2	3	4	5	6
<b>A6</b>	<b>ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΛΑΓΙΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ</b>								
79	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ		τεμάχιο	80	7,79	623,20			
80	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ		τεμάχιο	10	33,39	333,90			
81	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 50X50		μέτρο	40	1,33	53,20			
82	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 100X50		μέτρο	40	1,44	57,60			
83	ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ		μέτρο	80	1,23	98,40			
84	Στρωτήρας 50x40μέτρομέτρο		μέτρο	80	0,89	71,20			
85	Στρωτήρας 100x35μέτρομέτρο		μέτρο	80	1,23	98,40			
86	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τ 60\27		τεμάχιο	40	0,22	8,80			
87	ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 5cmέτροx90μέτρο		τεμάχιο	10	3,95	39,50			
88	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ		τεμάχιο	25	0,47	11,75			
89	ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ		τεμάχιο	380	0,01	3,80			
90	υδροαπωθητικό υλικό αρμολόγησης ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ		τεμάχιο	10	4,45	44,50			
91	ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ ΚΟΙΝΑ 3.50X50 (100τμχ)		τεμάχιο	10	2,78	27,80			
92	ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ		κιλό	30	1,60	48,00			
93	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M8X100		τεμάχιο	80	0,15	12,00			
94	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M10X100		τεμάχιο	80	0,20	16,00			
	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΙΔΕΣ 2,5 cmέτρο ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ								
95	ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ (κουτί 100 τεμαχίων)		συσκευασία	10	4,89	48,90			
96	ΠΡΟΚΕΣ ΤΣΙΓΚΟΥ ΣΤΡΙΦΤΕΣ ΓΑΛΒ. (κουτί 100 τεμαχίων)		συσκευασία	10	1,67	16,70			
97	ΑΓΚΥΡΙΑ ΕΧΑ 10/15		τεμάχιο	40	0,99	39,60			
98	ΑΓΚΥΡΙΑ ΕΧΑ 12/35		τεμάχιο	40	1,84	73,60			
99	ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ6 Φ8		τεμάχιο	230	0,01	2,30			
100	ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ 8 X 1		τεμάχιο	80	0,02	1,60			
101	ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ 8X3/4(8X5/8)		τεμάχιο	80	0,02	1,60			
102	ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ 10 X 1		τεμάχιο	80	0,02	1,60			
103	ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ 6.3 X 50		τεμάχιο	80	0,08	6,40			
104	ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΩΤΟ 6X40		τεμάχιο	80	0,03	2,40			
105	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ 4X50		τεμάχιο	150	0,02	3,00			
106	ΝΤΙΖΑ M14 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		τεμάχιο	40	2,33	93,20			
107	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟ M14 ΓΑΛΒ.		τεμάχιο	80	0,08	6,40			
<b>A7</b>	<b>ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ</b>					0,00			
108	ΑΝΤΙΣΚ. ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (750mL)		τεμάχιο	40	5,81	232,40			
109	ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3LT		τεμάχιο	10	9,61	96,10			
110	ΑΣΤΑΡΙ 10 LT		τεμάχιο	5	43,23	216,15			
111	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 10LT		τεμάχιο	40	50,09	2003,60			
112	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 3LT		τεμάχιο	45	18,92	851,40			
113	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 10LT		τεμάχιο	50	26,42	1321,00			
114	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 3LT		τεμάχιο	50	14,42	721,00			
115	ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ 3LT		τεμάχιο	5	5,57	27,85			
116	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ		τεμάχιο	25	1,32	33,00			
117	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ τεμάχιο (310ml)		τεμάχιο	25	2,67	66,75			
118	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ 0,75 LT		τεμάχιο	10	2,37	23,70			
119	ΕΥΛΟΚΟΛΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ		κιλό	3	6,10	18,30			
120	ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		κιλό	3	7,57	22,71			
121	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 750 μέτροι		τεμάχιο	10	5,41	54,10			
122	ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 0,75 LT		τεμάχιο	5	7,79	38,95			
123	ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 0,75 LT		τεμάχιο	5	7,79	38,95			
124	ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ NEPO 0,75 LT		τεμάχιο	5	10,21	51,05			
125	ΣΠΡΕΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ		τεμάχιο	10	3,00	30,00			

Σελίδα 2

## ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Σελίδα 1	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025
					2025	
1		2	3	4	5	6
<b>A8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>						
126	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΙΣΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ No 30, 40	κιλό		30	4,45	133,50
	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΙΣΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ No 50, 60,					
127	70, 80, 100	κιλό		30	4,45	133,50
128	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ NO 30	τεμάχιο		10	1,67	16,70
129	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ NO 40	τεμάχιο		10	2,78	27,80
130	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ NO 50	τεμάχιο		10	3,90	39,00
131	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ NO 60	τεμάχιο		10	5,01	50,10
132	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ NO 70	τεμάχιο		10	5,57	55,70
	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ NO 50 βαρεώς τυπου με ίδιο κλειδι					
133	(πασπαρτού)	τεμάχιο		40	8,90	356,00
134	ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΑΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΟ 50	τεμάχιο		5	11,13	55,65
135	ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΑΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟ 63	τεμάχιο		5	13,91	69,55
	ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ Α15 ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ 1.5ton					
136	300X300X35μέτρομέτρο	τεμάχιο		15	15,58	233,70
137	ΡΑΜΑ ΚΤΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΣ 100M.	τεμάχιο		15	1,33	19,95
138	ΣΧΟΙΝΙ ΣΙΖΑΛ	κιλό		15	6,16	92,40
139	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΑ ΝΟ 5	τεμάχιο		15	2,35	35,25
140	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΝΟ 4	τεμάχιο		15	2,01	30,15
141	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΝΟ 3	τεμάχιο		15	1,67	25,05
142	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50X66 ΔΙΑΦ.	τεμάχιο		15	1,33	19,95
143	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΝΔΙΝΟΥ 200μ	τεμάχιο		30	3,09	92,70
144	ΝΑΥΛΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ	κιλό		50	3,42	171,00
145	ΠΙΝΕΛΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ή ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΗ 1"	τεμάχιο		20	1,11	22,20
146	ΠΙΝΕΛΟΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ή ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΗ 2"	τεμάχιο		20	2,23	44,60
	ΠΙΝΕΛΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ή ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΗ					
147	21/2"	τεμάχιο		20	2,78	55,60
148	ΠΙΝΕΛΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ή ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΗ 3"	τεμάχιο		20	3,34	66,80
149	ΡΟΛΟ Ν24 ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΙ ΥΛΙΚΟ	τεμάχιο		10	20,81	208,10
150	ΡΟΛΟ Ν18 ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΙ ΥΛΙΚΟ	τεμάχιο		10	17,14	171,40
151	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟΥ Ν15-18-25	τεμάχιο		10	1,10	11,00
	ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ					
152	ΓΟΥΝΑ	τεμάχιο		10	0,56	5,60
153	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΛΟ 2.1/2"	τεμάχιο		5	3,92	19,60
154	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΛΟ 3"	τεμάχιο		5	5,57	27,85
155	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΛΟ 2"	τεμάχιο		5	2,70	13,50
156	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΟΥ	ζεύγος		25	4,28	107,00
157	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΟΥ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ζεύγος		15	1,11	16,65
158	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ζεύγος		20	2,23	44,60
159	ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PVC ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ	ζεύγος		20	2,23	44,60
160	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ30	τεμάχιο		20	2,78	55,60
161	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ & INOX Φ30	τεμάχιο		35	2,78	97,30
162	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ & INOX 115XIA	τεμάχιο		15	1,10	16,50
163	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΙΝΑ Φ 2,50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	κιλό		45	5,51	247,95
	ΧΤΑΠΟΔΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MONO					
164	12μέτροX1250μέτρο	τεμάχιο		10	2,81	28,10
165	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	τεμάχιο		5	6,12	30,60
166	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ	κιλό		225	0,56	126,00
167	ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 5Kgr	τεμάχιο		8	7,79	62,32
168	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 5Kgr	κιλό		15	11,01	165,15

Σελίδα 3

**ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Σελίδα 1	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2025</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025</b>			
					2	3	4	5	6
169	ΣΚΑΛΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 3τεμάχιο 9Μ		τεμάχιο		1	324,44		324,44	
170	ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΜΠΕ Φ60		τεμάχιο		10	62,00		620,00	
171	ΤΡΥΠΑΝΙ Ν3.2 ΚΟΒΑΛ.ΙΖΑΡ		τεμάχιο		5	1,11		5,55	
172	ΠΕΝΣΑ 200μέτρο		τεμάχιο		4	6,12		24,48	
173	ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 5.5ΜΧ25μέτρο		τεμάχιο		3	3,92		11,76	
174	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ 1.20		τεμάχιο		15	5,51		82,65	
175	ΦΤΥΑΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ		τεμάχιο		10	13,36		133,60	
176	ΚΑΣΜΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ		τεμάχιο		10	20,03		200,30	
177	ΤΣΟΥΓΡΑΝΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ		τεμάχιο		6	9,80		58,80	
178	ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΡΟΔΑ		τεμάχιο		1	67,34		67,34	
179	ΠΛΕΓΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		τεμάχιο		80	22,26		1780,80	
180	ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ 85X115-100X120 MAYPOI		τεμάχιο		8	3,01		24,08	
A9	<b>ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ</b>								
181	ΣΩΛΗΝΑ Φ100 6ΑΤΜ PVC		μέτρο		10	2,49		24,90	
182	ΣΩΛΗΝΑ Φ125 6ΑΤΜ PVC		μέτρο		2	4,64		9,28	
183	ΣΩΛΗΝΑ Φ50 6ΑΤΜ PVC		μέτρο		3	1,16		3,48	
184	ΣΩΛΗΝΑ Φ63 6ΑΤΜ PVC		μέτρο		5	1,48		7,40	
185	ΣΩΛΗΝΑ Φ75 6ΑΤΜ PVC		μέτρο		2	1,89		3,78	
186	ΣΩΛΗΝΑ Φ160 6ΑΤΜ PVC		μέτρο		8	7,46		59,68	
187	ΣΩΛΗΝΑ Φ40 πολυπροπυλενίο		μέτρο		5	1,86		9,30	
188	ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ Φ315 PVC-U		μέτρο		25	28,28		707,00	
189	ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ Φ125 PVC-U		μέτρο		20	11,13		222,60	
190	ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ Φ160 PVC-U		μέτρο		45	6,44		289,80	
191	ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΧ. Φ100		τεμάχιο		10	1,81		18,10	
192	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ63/50		τεμάχιο		1	0,97		0,97	
193	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤ.ΡΑΚΟΡ Φ25		τεμάχιο		5	1,03		5,15	
194	ΤΑΥ Φ100/50		τεμάχιο		2	2,01		4,02	
195	ΤΑΠΑ Φ100		τεμάχιο		2	1,16		2,32	
196	ΜΟΥΦΑ Φ40 πολυπροπυλενίο		τεμάχιο		2	0,97		1,94	
197	ΜΟΥΦΑ Φ50 πολυπροπυλενίο		τεμάχιο		1	1,23		1,23	
198	ΓΩΝΙΑ Φ40 [ΛΑΣΤ-ΥΠΟΔ] πολυπροπυλενίο		τεμάχιο		2	1,48		2,96	
199	ΓΩΝΙΑ Φ50 30-90 <sup>α</sup> πολυπροπυλενίο		τεμάχιο		5	0,77		3,85	
200	ΓΩΝΙΑ Φ40 90 <sup>α</sup> -67-15-30 <sup>α</sup> πολυπροπυλενίο		τεμάχιο		10	0,71		7,10	
201	ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΧ. Φ160		τεμάχιο		1	10,02		10,02	
202	ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΧ. Φ63		τεμάχιο		2	1,11		2,22	
203	ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜ.Φ160 90 <sup>α</sup> PVC-U		τεμάχιο		2	8,61		17,22	
204	ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜ.Φ315 90 <sup>α</sup> PVC-U		τεμάχιο		1	66,78		66,78	
205	ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜ.Φ125 45 <sup>α</sup> PVC-U		τεμάχιο		1	3,59		3,59	
206	ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜ.Φ125 90 <sup>α</sup> PVC-U		τεμάχιο		1	4,38		4,38	
207	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧ. Φ63		τεμάχιο		10	0,90		9,00	
208	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧ. Φ75		τεμάχιο		2	0,82		1,64	
209	ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ20-22 ΚΟΛΛΗΤΟ MONO		τεμάχιο		15	0,22		3,30	
210	ΓΩΝΙΑ ΚΟΛ.Φ20 90 <sup>α</sup> PPR		τεμάχιο		10	0,39		3,90	
211	ΓΩΝΙΑ ΚΟΛ.Φ20X1/2" 90ο MB-ΣΤΗΡ.		τεμάχιο		5	3,22		16,10	
212	ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛ. Φ20 PPR		τεμάχιο		4	0,34		1,36	
213	ΤΑΥ ΚΟΛΛ.Φ20 ΑΠΛΟ PPR		τεμάχιο		5	0,44		2,20	
214	ΤΑΥ ΚΟΛΛ.Φ20X1/2"ΜΕ ΠΑΣΟ ΜΒ PPR		τεμάχιο		4	3,34		13,36	
215	ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ20X1/2"ΑΡΣΕΝ. PPR		τεμάχιο		4	3,34		13,36	
216	ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 98-103 BT		τεμάχιο		4	1,67		6,68	
217	ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 44-47 BT		τεμάχιο		4	1,29		5,16	
218	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΝ BT CALEFFI 1/2"		τεμάχιο		2	43,58		87,16	
219	ΛΑΣΤΙΧΟΡΑΚΟΡ 1.1/2" ΑΡΣ.		τεμάχιο		2	4,05		8,10	
220	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΚΟΡ KOK-ΜΠΛΕ 18		τεμάχιο		10	3,34		33,40	

## ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Σελίδα 1	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025
					5	
1		2	3	4	6	
221	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15 ΕΥΘΥΓΡΑμέτροH		μέτρο		5	4,05
222	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ28 ΕΥΘΥΓΡΑμέτροH		μέτρο		2	10,93
223	ΧΑΛΚΟΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ18 ΜΟΝΟ		τεμάχιο		10	0,33
224	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28		τεμάχιο		5	1,42
225	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1"GF (3442)		τεμάχιο		2	3,34
226	ΣΥΣΤΟΛΗ & ΠΑΣΟ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗΣ 3434		τεμάχιο		2	3,34
227	ΤΑΧΥΣΥΝΔ.ΠΑ ΣΩΛΗΝ.1/2"X5/8"BL(GF3020)		τεμάχιο		5	2,01
228	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚ.ΣΩΛΗΝ.5/8"GF3439		τεμάχιο		3	1,67
229	ΣΥΣΤΟΛΗ & ΠΑΣΟ 3/4" (GF 3433)		τεμάχιο		3	0,90
230	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ		τεμάχιο		2	22,26
231	ΜΠΕΚ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ GF N5618		τεμάχιο		1	5,42
232	ΜΠΕΚ ΒΕΝΤΑΛΙΑ		τεμάχιο		1	16,33
233	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ315		τεμάχιο		5	4,49
234	ΣΠΙΡΑΛ 40ΕΚ ΣΥΝΔΕΣ.ΙΝΟΧ		τεμάχιο		8	2,57
235	ΣΠΙΡΑΛ 50ΕΚ ΣΥΝΔΕΣ.ΙΝΟΧ		τεμάχιο		8	3,22
236	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ		τεμάχιο		5	0,71
237	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ20 6ΑΤΜ		μέτρο		150	0,25
238	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ32 16ΑΤΜ		μέτρο		75	1,16
239	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 16ΑΤΜ		μέτρο		100	3,40
240	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΣΩΛ 1.1/2" 38μέτρο		μέτρο		10	2,12
241	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΣΩΛ 3.1/2" 90μέτρο		τεμάχιο		10	8,16
242	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 5/8"		μέτρο		75	1,03
243	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1"		μέτρο		45	1,81
244	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝ.ΚΒ 0-25BAR/0-16BAR		τεμάχιο		4	7,58
245	ΣΙΦΟΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ Χ.ΒΑΛΒΙΔ		τεμάχιο		5	7,07
246	ΣΙΦΟΝΙ ΝΙΠ.1.1/4 ΜΕΤΑΛ.ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΧΡΩΜΕ		τεμάχιο		10	1,81
247	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΜΑ ΚΟΝΣΟΛ-ΣΤΡΙΦ-ΒΙΔ		τεμάχιο		10	1,46
248	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2X1/2		τεμάχιο		10	5,01
249	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ		τεμάχιο		2	10,02
250	ΜΠΑΤ.ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ		τεμάχιο		2	21,21
251	ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑ		τεμάχιο		2	18,65
252	ΜΠΑΤ.ΝΕΡ.ΠΑΓΚΟΥ 1ΟΠΗΣ		τεμάχιο		2	18,35
253	ΜΠΑΤ.ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ 1 ΟΠΗΣ		τεμάχιο		2	51,42
254	ΜΠΑΤ.ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΟΝΗ		τεμάχιο		5	16,39
255	ΒΡΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ		τεμάχιο		2	12,24
256	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ HS210 ΘΗΛΥΚΟ 10BAR		τεμάχιο		2	25,60
257	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80LT		τεμάχιο		2	133,56
258	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΩΝ		τεμάχιο		10	13,43
259	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 12-14BAR		τεμάχιο		10	4,12
260	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 60lt		τεμάχιο		3	134,99
261	Επίτοιχο Πλαστικό Καζανάκι Πλάτης Υψηλής Πίεσης		τεμάχιο		5	36,65
262	Επίτοιχο Πλαστικό Καζανάκι Πλάτης Χαμηλής Πίεσης		τεμάχιο		2	48,21
263	Καλλυμα λεκανης λευκο πλαστικο		τεμάχιο		10	9,00
264	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕΡ 1/2"		τεμάχιο		5	0,56
265	Πλαστικό φλοτέρ με μακριά ρυθμιζόμενη ντίζα		τεμάχιο		8	3,34
266	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ100		μέτρο		10	8,46
267	ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ100		τεμάχιο		2	2,44
268	Καπάκι εξαερισμού με σήτα,		τεμάχιο		2	3,34
269	ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125GR		τεμάχιο		2	2,23
270	ΚΟΛΛΗΣΗ 200GR		τεμάχιο		5	12,46
271	ΚΟΛΛΑ PVC 500μέτροL		τεμάχιο		2	4,82
272	ΚΟΛΛΑ PVC 250μέτροL		τεμάχιο		2	3,86
273	ΚΑΠΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΤΕΛΑΡΟ 40X40		τεμάχιο		2	12,24
						24,48

Σελίδα 3

**ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Σελίδα 1	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025
			ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	
1			2	3	4	5
274	ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΑΝτεμάχιοι 40X40 BT 12.5TON		τεμάχιο		10	25,71
275	Στεγανοποιητικό Νήμα Teflon		τεμάχιο		2	10,02
276	Τεφλόν 12μέτρομέτρο x 0.075μέτρομέτρο x 10μέτρο		τεμάχιο		2	0,53
277	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4.5X280-300		τεμάχιο		170	0,04
278	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4.5X200		τεμάχιο		350	0,02
						<b>43.083,44</b>
						<b>10.340,03</b>
						<b>53.423,47</b>

Σελίδα 3

**ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ**

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Σελίδα 1	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025
			ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	
1			2	3	4	5
1	ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ300		μέτρο	30	13,16	394,80
2	ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ400		μέτρο	30	16,50	495,00
3	ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ600		μέτρο	35	32,99	1.154,65
4	ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ800		μέτρο	30	43,79	1.313,70
5	ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ1000		μέτρο	40	52,55	2.102,00
6	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ400 ΑΤΡΥΠΗΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ					
6	ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ		μέτρο	8	53,41	427,28
7	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ600 ΑΤΡΥΠΗΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ					
7	ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ		μέτρο	8	54,64	437,12
						<b>6.324,55</b>
						<b>1.517,89</b>
						<b>7.842,44</b>

**ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ**

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Σελίδα 1	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025
			ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	
1			2	3	4	5
1	Σκύρα (Κροκάλα)		τόνος	200	4,75	950,00
2	Θραυστή Άμμος Λατομείου		τόνος	720	5,62	4.046,40
3	Ψηφίδα		τόνος	80	5,63	450,40
4	Άμμοχάλικο 3 A 0-32mm		τόνος	1200	3,87	4.644,00
5	Υλικό προδιαλογής		τόνος	10800	2,40	25.920,00
6	Χαλίκι 16/32mm		τόνος	530	5,62	2.978,60
						<b>38.989,40</b>
						<b>9.357,46</b>
						<b>48.346,86</b>

**ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	Πασσαρώνος	m3	250	81,25	20.312,50
2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	Πασσαρώνος	m3	20	87,93	1.758,60
3	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	Ευρυμενών, Ζίτσας, Εκάλης	m3	150	92,38	13.857,00
4	Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	Ευρυμενών, Ζίτσας, Εκάλης	m3	20	99,06	1.981,20
5	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	Μολοσσών	m3	120	103,51	12.421,20
6	Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	Μολοσσών	m3	22	110,19	2.424,18
7	Άντληση σκυροδέματος		m3	100	7,85	785,00
						53.539,68
						12.849,52
						66.389,20

**ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: « ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΓΙΑ Δ.Ε ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ »**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	ΔΑΠΑΝΗ (€) 2025
1	2	3	4		
1	Αντιολισθηρές πλάκες γκρι, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1339 πάχους 3 cm.	τεμάχιο	2000	1,37	2.740,00
2	Αντιολισθηρές τετραγωνικές πλάκες, βοτσαλόπλακες, με τελική επιφάνεια από βότσαλο ή ψηφίδα, σε διάφορα σχέδια και χρώματα , για επιστρώσεις πεζοδρομίου, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1339 πάχους 3 cm.	τετραγωνικό	113	14,61	1.650,93
3	Πλάκες Αντιολισθηρές έγχρωμες από σκυρόδεμα, επίπεδες ή ραβδωτές ή φολιδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1339, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm για όδευση τυφλών	τεμάχιο	350	1,65	577,50
4	Κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, διατομής 1X 0,15X0,25 ή 0,30 m. με απότμηση, προς κατασκευή, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π.,	τεμάχιο	330	4,96	1.636,80
					6.605,23
					1.585,26
					8.190,49

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ					
α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	ΔΑΠΑΝΗ € 2025
1	2	3	4		
1	Έτοιμο Ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε πλαστικό σάκο 25 κιλών.	τεμάχιο	1600,00	6,68	10.688,00
	Το προϊόν στη συσκευασία να παραμένει εύπλαστο για τουλάχιστον 1 έτος.				
	Εφ' όσον ανοιχθεί η συσκευασία το υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 10 ημέρες.				
					10.688,00
					2.565,12
					13.253,12

ΟΜΑΔΑ Η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ					
α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 2025	ΔΑΠΑΝΗ € 2025
1	2	3	4	5	6
1	Ασφαλτικό Γαλάκτωμα KE1 (ΒΑΡΕΛΙ 200 λίτρων)	τεμάχιο	10	194,78	1.947,80
					1.947,80
					467,47
					2.415,27

ΟΜΑΔΑ Θ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ					
α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2025	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2025	ΔΑΠΑΝΗ € 2025
1	2	3	4	5	6
1	ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ	ΤΟΝ	60,00	83,00	4.980,00
				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>	<b>4.980,00</b>
				<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>1.195,20</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>6.175,20</b>

ΕΛΕΟΥΣΑ 14/ 10/ 2024

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

ΕΛΕΟΥΣΑ 14 / 10 / 2024

**ΣΥΝΤΑΞΘΗΚΕ**

Βλαχοπούλου Ελένη  
Τοπογράφος Μηχανικός

Στάθης Σταύρος  
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ**  
Προϋπολογισμού: **206.036,05** ευρώ  
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Η Συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και αφορά **την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ για το έτος 2025.**

Σε ετήσια βάση ο Δήμος Ζίτσας συντηρεί τα Σχολεία, τα Δημοτικά κτίρια, τις παιδικές χαρές, τις πλατείες, τα οδοστρώματα, τα πεζοδρόμια και άλλους Κ/Χ χώρους.

Για την συντήρηση αυτή προκύπτουν άμεσες ή έμμεσες ανάγκες για οικοδομικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται από τα συνεργεία του Δήμου, και οι οποίες απαιτούν την προμήθεια οικοδομικών υλικών.

Η προμήθεια περιλαμβάνει :

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>					
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>		<b>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2025 (χωρίς Φ.Π.Α.)</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ</b>	<b>Εγγυητική επιστολή συμμετοχής</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Α</b>	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	43.083,44	10.340,03	53.423,47	861,67
<b>ΟΜΑΔΑ Β</b>	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ	6.324,55	1.517,89	7.842,44	126,49
<b>ΟΜΑΔΑ Γ</b>	ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ	38.989,40	9.357,46	48.346,86	779,79
<b>ΟΜΑΔΑ Δ</b>	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	53.539,68	12.849,52	66.389,20	1.070,79
<b>ΟΜΑΔΑ Ε</b>	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ	6.605,23	1.585,26	8.190,49	132,10
<b>ΟΜΑΔΑ Ζ</b>	ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ	10.688,00	2.565,12	13.253,12	213,76
<b>ΟΜΑΔΑ Η</b>	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ	1.947,80	467,47	2.415,27	38,96
<b>ΟΜΑΔΑ Θ</b>	ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ	4.980,00	1.195,20	6.175,20	99,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>166.158,10</b>	<b>39.877,94</b>	<b>206.036,05</b>	<b>3.323,16</b>

## **Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

### **Αντικείμενο συγγραφής**

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας υλικών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ για έργα του Δήμου, που τυχόν θα απορροφηθούν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από την **01-01-2025** έως **31-12-2025**.

## **Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

### **Ισχύουσες διατάξεις**

Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, καθώς και από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρμογή και ισχύουν:

1. N.3463/2006 (ΦΕΚ Α'144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τον N.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και τον N.3731/2008 (άρθρο 20 παρ. 13) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», και όπως ερμηνεύτηκε με την υπ. αριθμ. 2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. N.4412/16 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
4. Το N. 3861 /2010 (ΦΕΚ 112 Α' /13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του N. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/A/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
6. Το N. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A729-5-2013) "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις".
7. Το N. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

## **Άρθρο 3<sup>ο</sup>**

### **Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ο Προϋπολογισμός
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της προμήθειας των υλικών
5. Η τεχνική περιγραφή
6. Η προσφορά του αναδόχου
7. Τα από τον ανάδοχο τυχόν τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά.

## **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

### **Σταθερότητα τιμών**

Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

## **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

### **Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση προμήθειας.**

1. Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 και με πίστωση ποσού **206.036,05 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον προϋπολογισμό της προμήθειας μέχρι 20% της συμβατικής δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του και μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο.

## **Άρθρο 6<sup>ο</sup>**

### **Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών**

Η Προμήθεια των υλικών θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

Η ημερομηνία υποβολής προσφορών θα περιλαμβάνεται στην περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ή ανακοίνωση ή πρόσκληση που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.

## **ΆΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>:**

### **Τεχνικά προσόντα αναδόχου-Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό**

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν προμηθευτές:

- α) φυσικά πρόσωπα
- β) νομικά πρόσωπα
- γ) ενώσεις προμηθευτών
- δ) συνεταιρισμοί

που έχουν δραστηριότητα σχετική με τα υπό προμήθεια υλικά.

## **Άρθρο 8<sup>ο</sup>**

### **Ανάθεση – Ανακοίνωση προμήθειας**

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή η ανάθεση στον ανάδοχο θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας του Δήμου Ζίτσας.

## **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

### **Εγγυήσεις – ρήτρες**

1. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος. Γίνεται δεκτή και μια (1) εγγυητική επιστολή που εκδίδεται για το συνολικό ποσό (αφορά συμμετέχοντες που λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ Α έως Θ για ποσό 3.323,16 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. ή εγγυητική επιστολή που εκδίδεται για τις επιμέρους ομάδες για τις όποιες συμμετέχει στον διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας με βάση το πόσο που αναφέρετε στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, όπως αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα.
2. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι ανά κατηγορία) στον οποίο έγινε η κατακύρωση και ανάθεση της εργασίας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4% επί του προϋπολογισμού της μελέτης αφαιρούμενης τυχόν έκπτωσης χωρίς ΦΠΑ. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, με διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ενός μήνα μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρέχονται εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) την ημερομηνία έκδοσης,
- β) τον εκδότη,
- γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
- δ) τον αριθμό της εγγύησης,
- ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
- ζ) τους όρους ότι:

- αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
- η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
- θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
- ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
- ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
4. Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους. Κάθε βλάβη που παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ή κατασκευή, πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου προς αυτόν.
5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των υλικών. Σε χρονική διάρκεια μέχρι και την απορρόφηση όλης της προϋπολογισθείσας ποσότητας.
6. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
7. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
8. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
9. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
10. Ο Ανάδοχος μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των υλικών, δύναται να κηρυχθεί από το Δήμο έκπτωτος.
11. Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

## **Άρθρο 10<sup>ο</sup>**

### **Σύμβαση**

Τα πρακτικά της δημοπρασίας θα εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 72 παρ.1ε του Ν3852/10 (ΦΕΚ 87/Α'/10)). Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτά δεν εγκριθούν, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη.

Στον μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση της δημοπρασίας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση αυτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η απόφαση έγκρισης-κατακύρωσης του αποτελέσματος κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή αν δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση, εφαρμόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/16 κυρώσεις, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη που τυχόν την συνοδεύουν.

Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- Τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τα προς προμήθεια είδη
- Τη συμφωνηθείσα τιμή
- Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
- Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
- Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.

Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16 ύστερα από γνωμοδότηση της του αρμοδίου οργάνου.

## **Άρθρο 11<sup>ο</sup>**

### **Χρόνος παράδοσης προμήθειας.**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την **01/01/2025** έως **31/12/2025**. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους (Προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα από την υπογραφή τους.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν4412/16.

Οι τιμές ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.

## **Άρθρο 12<sup>ο</sup>**

### **Παραλαβή υλικών**

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/16.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση, με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), με πρακτική δοκιμασία, με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των υλικών η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
  - α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,  
γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται **τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά από την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας και μετά από την παραγγελία από τον Δήμο Ζίτσας στις επιθυμητές ποσότητες και συσκευασίες τμηματικά όπως θα δίνονται.

Από τη στιγμή της παραγγελίας όμως από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ζίτσας θα πρέπει να γίνει άμεσα η παράδοση και σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως 24 ώρες). **Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δεσμεύονται με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τον χρόνο παράδοσης.**

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε 24 ώρες το πολύ και μόνο με ειδικά αιτιολογημένο λόγο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε χώρους που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια υπηρεσία.

#### **Άρθρο 13<sup>ο</sup>:**

##### **Ρήτρες**

Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις.

Ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2%) στο συνολικό προϋπολογισμό της κατηγορίας που ανήκει η επισκευή για κάθε μέρα καθυστέρησης, μπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Ελαττωματικό οικοδομικό υλικό
- Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα προμήθειας

Με εισήγηση της Υπηρεσίας συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, από όπου θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα επιβάλλεται στον "Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

#### **Άρθρο 14<sup>ο</sup>**

##### **Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, με 100% εξόφληση της αξίας των ειδών που παραδόθηκαν στον Δήμο μετά από σχετική παραγγελία, εντός εξήντα (60) ημερών μετά την παράδοση αυτών.

Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την ημέρα της Δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής.

Η πληρωμή της αξίας των οικοδομικών υλικών θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά, με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν4412/16 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιμολογίου και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου

#### **Άρθρο 15<sup>ο</sup>**

##### **Άρτιος εξοπλισμός**

Αν τα υλικά δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης, δε συμφωνούν με τις προδιαγραφές της Μελέτης ή εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να τα αντικαταστήσει, χωρίς άλλες διατυπώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συμβατικών στοιχείων της παρούσας προμήθειας

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αντικατάσταση κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη

τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου

#### **Άρθρο 16<sup>ο</sup>**

##### **Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.**

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, «προσπέκτους» και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Σε περίπτωση που κάποιο από τα υπό προμήθεια υλικά του διαγωνισμού δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει σαν απόθεμα στην αγορά ανάλογα με την κρίση της επιτροπής, ο διαγωνιζόμενος μπορεί, και μόνο σε αυτή την περίπτωση, να προτείνει αντίστοιχο υλικό που να πληρεί τις προδιαγραφές της μελέτης ή ακόμα και να τις υπερκαλύπτει.

#### **Άρθρο 17<sup>ο</sup>**

##### **Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Απυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον αναδόχο και μόνον αυτόν, χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.

Τον Αναδόχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού

δ) η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού ή τυχόν επαναλήψεών του (γνωμοδότηση Δ' Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α'), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

#### **Άρθρο 18<sup>ο</sup>**

##### **Ενημέρωση του αναδόχου**

Ο αναδόχος θεωρείται ότι ρητά, έχει ενημερωθεί για τη μελέτη της προμήθειας και έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αξίωση από τον αναδόχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερομένου στον τρόπο παράδοσης, τις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους της διακήρυξης.

#### **Άρθρο 19<sup>ο</sup>**

##### **Τροποποιήσεις - προσθήκες**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 132 ν.4412/2016.

Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από τον αναδόχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά την προμήθεια των υλικών.

#### **Άρθρο 20<sup>ο</sup>**

##### **Παράταση χρόνου παράδοσης**

Παράταση, δίδεται έπειτα από αίτηση του αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης του φορέα, του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας, στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν

αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησης του, ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βίᾳ, και είναι δυνατή χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

#### **Άρθρο 21<sup>ο</sup>**

##### **Οριστική παραλαβή**

Η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου, παρουσία του αναδόχου.

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάστασή τους με άλλα υλικά που πληρούν τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση οι εγγυήσεις του αναδόχου θα εκπέσουν υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΕΛΕΟΥΣΑ 14/10/2024**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Στάθης Σταύρος  
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

**ΕΛΕΟΥΣΑ 14 /10/2024**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Βλαχοπούλου Ελένη  
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ  
Προϋπολογισμού: **206.036,05 ευρώ**  
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

### ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

#### Άρθρο 1<sup>ο</sup>

##### Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ, για διάστημα που ορίζεται **από την 01-01-2025 έως 31-12-2025** και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης, προϋπολογισμού δαπάνης **206.036,05 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

#### Άρθρο 2<sup>ο</sup>

##### Ισχύουσες διατάξεις

Η Εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A72010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/A/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
5. Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A729-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”.
7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

#### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> :

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας **σε χρονικό διάστημα μιας (1) ημέρας**, να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών. Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης και τοποθέτηση αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

**ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ**

**Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή**

Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα είναι πιστοποιημένα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

Τα είδη τα οποία αναφέρονται μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες στους παρακάτω πίνακες, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.

Θα τηρούν όλους τους κανόνες και τα Ευρωπαϊκά-Ελληνικά Πρότυπα.

Τα υλικά θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης ποιότητας του ΕΛΟΤ όταν πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής ή των πιστοποιητικών ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή ιδιωτικών).

Όλα τα υλικά θα είναι σε συσκευασίες (κιβώτια, σάκους, δοχεία κλπ κατά περίπτωση) που κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι κλειστές, σφραγισμένες και σε άριστη κατάσταση και σημασμένες με ετικέτες στις οποίες θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση). Επίσης θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας.

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασίας τους, την τάξη ποιότητας, την τάξη διαλογής και δείγματα εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισμό τους.

Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών.

Όλα τα αναλώσιμα υλικά (πινέλα, δίσκοι κοπή κλπ) θα ελέγχονται για την καλή κατάσταση και ποιότητα τους.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού στις εγκαταστάσεις (εργοτάξιο) του Δήμου ή στα σημεία συντήρησης των έργων.

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

**• (1, 2) ΤΣΙΜΕΝΤΟ Σύνθετο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N 25 ή 50 κιλών**

Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1) είναι τύπου CEM II / B-M (P-W-L) κατηγορίας αντοχής 32,5 N – ταχεία ανάπτυξη αντοχών. Πρόκειται για τσιμέντο υψηλών πρώτων αντοχών που είναι κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές

Το τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους των 25 Kgr ή 50 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg ή 50 kg.

Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

**• (3) ΤΣΙΜΕΝΤΟ Σύνθετο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N 40 κιλών**

Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1) είναι τύπου CEM II / B-M (P-LL) κατηγορίας αντοχής 42,5 N – υψηλών αντοχών. Πρόκειται για τσιμέντο που εξασφαλίζει υψηλή πρώτη και τελική αντοχή που είναι κατάλληλο για οικοδομικές εφαρμογές συγκεκριμένων απαιτήσεων.

Το τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους των 40 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40 kg.

Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

**• (4) Τσιμέντο λευκό τύπου Portland EN 197-1 - CEM II/(A-LL) 42,5 N 25 Kgr**

Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1) είναι τύπου CEM II / B-M (P-LL) κατηγορίας αντοχής 42,5 N – υψηλών αντοχών. Πρόκειται για τσιμέντο λευκού χρώματος υψηλών αντοχών που είναι κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές

Το τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους των 25 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg.

Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

- **(5) Θραυστή Άμμος Λατομείου σάκος 20 Kgr**

Θραυστή Άμμος Λατομείου με διαβάθμιση: 0 έως 4 mm Η άμμος θα πρέπει να είναι καθαρή, υγιή και της προσδιοριζόμενης εκάστοτε κοκκομετρικής συνθέσεως. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις, όπως χώματα, σβώλους αργύλου κλπ., καθώς και από επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης δεν πρέπει να περιέχει πλακοειδή, αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια.

Η άμμος θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12620:2002 – EN 13043:2002 – EN 13242:2002 ή ισοδύναμα τους και η σήμανσή τους θα βεβαιώνετε από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η άμμος θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους των 20 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 20 kg.

- **(6) Θραυστή Άμμος Λατομείου χύδην**

Θραυστή Άμμος Λατομείου με διαβάθμιση: 0 έως 4 mm Η άμμος θα πρέπει να είναι καθαρή, υγιή και της προσδιοριζόμενης εκάστοτε κοκκομετρικής συνθέσεως. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις, όπως χώματα, σβώλους αργύλου κλπ., καθώς και από επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης δεν πρέπει να περιέχει πλακοειδή, αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια.

Η άμμος θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12620:2002 – EN 13043:2002 – EN 13242:2002 ή ισοδύναμα τους και η σήμανσή τους θα βεβαιώνετε από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επ' αυτοκινήτου, στις εγκαταστάσεις του Λατομείου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επ' αυτοκινήτου, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού στις εγκαταστάσεις (εργοτάξιο) του Δήμου ή στα σημεία συντήρησης των έργων. Η μεταφορά από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή στα παραπάνω σημεία, θα γίνει με αυτοκίνητα του Δήμου.

- **(7) Θραυστή Άμμος Λατομείου σε σάκους του 0,50m<sup>3</sup>**

Θραυστή Άμμος Λατομείου με διαβάθμιση: 0 έως 4 mm Η άμμος θα πρέπει να είναι καθαρή, υγιή και της προσδιοριζόμενης εκάστοτε κοκκομετρικής συνθέσεως. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις, όπως χώματα, σβώλους αργύλου κλπ., καθώς και από επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης δεν πρέπει να περιέχει πλακοειδή, αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια.

Η άμμος θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12620:2002 – EN 13043:2002 – EN 13242:2002 ή ισοδύναμα τους και η σήμανσή τους θα βεβαιώνετε από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η άμμος θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους του 0,50m<sup>3</sup>, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές.

- **(8) Άμμος θαλάσσης ή ποταμίσια σάκος 20 Kgr**

Πλυμένη, κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης. Η άμμος είναι ένα φυσικό κοκκώδες υλικό που αποτελείται από πολύ λεπτά πετρώματα και ορυκτά σωματίδια. Η σύνθεση της άμμου είναι εξαιρετικά μεταβλητή, ανάλογα με τις τοπικές πηγές βράχου και συνθήκες, αλλά τα πιο κοινά συστατικά της άμμου στις εσωτερικές ηπειρωτικές και σε μη τροπικές παράκτιες περιοχές είναι το διοξείδιο του πυριτίου (ή SiO<sub>2</sub>). Τα σωματίδια άμμου κυμαίνονται σε διάμετρο από 0,0625 χιλιοστά (ή 1/16mm ή 62,5 μικρομέτρων) με 2 χιλιοστά.

Η άμμος θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους των 20 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 20 kg.

- **(9) Άμμος θαλάσσης ή ποταμίσια σε σάκους του 0,50m<sup>3</sup>**

Πλυμένη, κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης. Η άμμος είναι ένα φυσικό κοκκώδες υλικό που αποτελείται από πολύ λεπτά πετρώματα και ορυκτά σωματίδια. Η σύνθεση της άμμου είναι εξαιρετικά μεταβλητή, ανάλογα με τις τοπικές πηγές βράχου και συνθήκες, αλλά τα πιο κοινά συστατικά της άμμου στις εσωτερικές ηπειρωτικές και σε μη τροπικές παράκτιες περιοχές είναι το διοξείδιο του πυριτίου (ή SiO<sub>2</sub>). Τα σωματίδια άμμου κυμαίνονται σε διάμετρο από 0,0625 χιλιοστά (ή 1/16mm ή 62,5 μικρομέτρων) με 2 χιλιοστά.

Η άμμος θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους του 0,50m<sup>3</sup>, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές.

- **(10) Χαλίκι 16/32mm σάκος 25 Kgr**

Το χαλίκι θα είναι θραυστό και θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή έθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. Το χαλίκι πρέπει να έχει διάμετρο 16-32 mm και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12620:2002 – EN 13043:2002 – EN 13242:2002 ή ισοδύναμα τους και η σήμανσή τους θα βεβαιώνετε από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Το χαλίκι θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους των 25 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg.

- **(11) Χαλίκι 16/32mm χύδην**

Το χαλίκι θα είναι θραυστό και θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή έθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. Το χαλίκι πρέπει να έχει διάμετρο 16-32 mm και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12620:2002 – EN 13043:2002 – EN 13242:2002 ή ισοδύναμα τους και η σήμανσή τους θα βεβαιώνετε από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επ' αυτοκινήτου, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού στις εγκαταστάσεις (εργοτάξιο) του Δήμου ή στα σημεία συντήρησης των έργων. Η μεταφορά από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή στα παραπάνω σημεία, θα γίνει με αυτοκίνητα του Δήμου.

- **(12) Αμμοχάλικο 3 A 0-32mm χύδην**

Το ανάμικτο αμμοχάλικο 3 A θα είναι θραυστό εκ ορυχείων ή εκ λίθων λατομείων (0-32). Πρέπει να είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, βώλους αργίλου καθώς και από άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του επιχώματος. Κατά αυτή την έννοια διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο θραυστό υλικό υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση. Αναλυτικότερα : Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0-155 (3 A) Η κοκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π.0-155 του υπουργείου Δημοσίων Έργων και πρέπει να είναι ομαλή, χωρίς απότομες διαβαθμίσεις. Το θραυστό υλικό θα φέρει την σήμανση CE..

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επ' αυτοκινήτου, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού στις εγκαταστάσεις (εργοτάξιο) του Δήμου ή στα σημεία συντήρησης των έργων. Η μεταφορά από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή στα παραπάνω σημεία, θα γίνει με αυτοκίνητα του Δήμου.

- **(13) Ασβέστης (παχειά υδράσβεστος)**

Είναι σβησμένη άσβεστος αναμεμειγμένη με νερό προς μία επιθυμητή συνεκτικότητα. Ο πολτός προέρχεται από την σβέση καλής ποιότητας ασβέστου με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβέστου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%.και έχουν τηρηθεί οι κανόνες της σβέσης, ώστε να προκύψει η λεγόμενη παχειά υδράσβεστος. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Περιεκτικότητα σε νερό ≤70% και ≥45%. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Τα χαρακτηριστικά του υλικού θα είναι η μεγάλη πλαστικότητα και η ικανότητας συνδεσιμότητας του κονιάματος.

Η ασβέστη θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους των 15 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 15 kg. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού

- **(14) Γύψος ταχύπηκτος οικοδομικός**

Η γύψος οικοδομών θα είναι ένα υψηλής αντοχής, ευκολόχρηστο κονίαμα ταχείας πήξης, το οποίο θα αποτελείται από φυσική, ελληνική ορυκτή γύψο. Κατάλληλο για μερεμέτια και γρήγορες επισκευές, για στοκαρίσματα σε τοιχοποιίες από μπετόν και σοβά. Η γύψος θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα με προδιαγραφές κατά EN 13279-1.

Ο γύψος θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, των 5 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 5 kg. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού

- **(15, 16) Τσιμεντόπλινθοι**

Οι τσιμεντόπλινθοι είναι λιθοσώματα από σκυρόδεμα που περιέχει συνήθη αδρανή (σκύρα και άμμο). Το σχήμα τους θα είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με συνήθως δύο κοιλώματα (διάκενα) τετραγωνικής διατομής. Το χρώμα θα είναι γκρίζο, με διαστάσεις κυμαινόμενες: Πλάτος 10-19 cm, Μήκος 33-37 cm, Ύψος 16-20 cm.

Οι συνήθεις διαστάσεις των τσιμεντόλιθων είναι 39 cm x 19 cm με πάχη 9 cm, 15 cm και 19 cm. Οι τσιμεντόλιθοι που προσκομίζονται θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και υδατοαπορροφητικότητα των τσιμεντόλιθων προσδιορίζονται με δοκιμές βάσει του EN 772 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εμφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί με τις ίδιες διαδικασίες. Θα είναι κατασκευασμένοι τουλάχιστον 28 ημέρες πριν και με εμφανές το χρώμα σκλήρυνσης.

- **(17) Τσιμεντοπάσσαλοι μήκους 2μ.**

Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικοί ή δονητικοί) ελάχιστης κατηγορίας C30/37 κατά DIN 1045-2/A1. Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό ή κόλουρου πυραμίδας διατομής κυκλικής ή σχήματος κανονικού οκτάγωνου ή εξάγωνου. Ο κύριος οπλισμός των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος των πασσάλων και θα περιέχει τουλάχιστον 6 βέργες διαμέτρου 8,00mm (S400KTX) σε περίπτωση κυκλικής οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής ενώ σε περίπτωση ορθογωνικής διατομής θα περιέχει 4 βέργες διαμέτρου 8,00mm (S400KTX). Ως οπλισμός διατομής χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες διαμέτρου 4,00mm (S400KTX) ανά 35cm σε όλο το μήκος των πασσάλων.

- **(18) Τούβλα κεραμικά 12 οριζόντιων οπών**

Τα τούβλα κεραμικά 12 οριζόντιων οπών με διαστάσεις: Πλάτος 12cm, Μήκος 19cm, Ύψος 8cm. Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα τούβλα είναι τα παρακάτω : Να είναι καλά ψημένοι, σκληροί και όχι εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα, και να μην είναι Υαλοποιημένοι. Το σχήμα όλων των τεμαχίων πρέπει να είναι κανονικό. Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των προδιαγεγραμμένων ανοχών. Να υπάρχει σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα τεμάχια, να μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα, παραμορφωμένα τεμάχια, να μην περιλαμβάνουν κομμάτια ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα. Να είναι πολύ καλά διαμορφωμένοι, με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακμές χωρίς ελλείψεις καθώς και να είναι ανθεκτικοί στον παγετό. Η απορροφητικότητα τους σε νερό έως και 16% κατά βάρος ξερού τούβλου.

- **(19) Πλάκες πεζοδρομίου ανάγλυφες 40cm xc40cm xc3,5cm**

Πλάκες πεζοδρομίου αντιολισθηρές, ανάγλυφες τσιμεντένιες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας I) από τσιμέντο χρώματος γκρι (απομίμηση πέτρας από πυριτικά πετρώματα), ανεξαρτήτως σχεδίου, τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και χρώματα διαστάσεων (0,40 X 0,40 μ.), πάχους από 3,50 εκ. έως 5 εκ. και άνω στρώσης πάχους από 1,75 εκ. έως 2,50 εκ., οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ), θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1339:2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE.

Οι πλάκες τσιμέντου θα παρασκευάζονται από σκυρόδεμα ειδικής ποιότητας με την προσθήκη χρωστικών υλών, σε τυποποιημένα μεγέθη και σχέδια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου

παραγωγής. Θα είναι Α' διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως ρωγμές, με ομοιόμορφες διαστάσεις και θα έχουν πάχος τουλάχιστον ίσο με 10% της μεγαλύτερης πλευράς τους.

Οι πλάκες τιμέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες εξακριβώνονται με εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από την Υπηρεσία εργαστήρια κατά DIN 485:τάση θραύσης μεγαλύτερη από 50 kg/cm<sup>2</sup> (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59) φθορά σε τριβή μικρότερη από 30% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59) υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59) Οι τιμεντόπλακες διαστάσεων 40X40 και πάχους τουλάχιστον 3,5εκ. Θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009. Θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1339:2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE.

- **(20) Ακανόνιστη Πλάκα Καβάλας**

Η Ακανόνιστη Πλάκα Καβάλας είναι φυσική πέτρα χρώματος γκρί προελεύσεως περιοχής Καβάλας, που "σχίζεται" σε λεπτά φύλλα μετά από κρούση, (με σφυρί και σφήνα) κατά διεύθυνση κάθετα προς την διεύθυνση συμπίεσης της. Το πάχος της πέτρας θα κυμαίνεται μεταξύ των 2-3 εκ. και θα προμηθεύετε σε αναλογία 4 έως 6 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.

- **(21) Ακανόνιστη Πλάκα Καρύστου**

Η Ακανόνιστη Πλάκα Καρύστου είναι φυσική πέτρα χρώματος γκριζοπράσινου προελεύσεως περιοχής Καρύστου. Το πάχος της πέτρας θα κυμαίνεται μεταξύ των 2-3 εκ. και θα προμηθεύετε σε αναλογία 4 έως 6 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.

- **(22) Ακανόνιστη Πλάκα ευρύτερης περιοχής**

Η Ακανόνιστη Πλάκα θα είναι φυσική πέτρα χρώματος λευκού, κίτρινου, γκρι (σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου) προελεύσεως της ευρύτερης περιοχής. Το πάχος της πέτρας θα κυμαίνεται μεταξύ των 4-5 εκ. και θα προμηθεύετε σε αναλογία 4 έως 6 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.

- **(23) Ακανόνιστη διαστάσεις μαρμάρου**

Προμήθεια ακανόνιστων διαστάσεων μαρμάρου χρώματος και διαστάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου. Με πάχος μαρμάρου από 2-5 εκ.

- **(24) Κεραμικά Πλακάκια**

Τα κεραμικά πλακάκια παρήγονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αποτελούν εξαιρετική επιλογή για εσωτερικούς χώρους ή χώρους με μικρή έκθεση σε καιρικά στοιχεία. Τα κεραμικά πλακάκια χωρίζονται ανάλογα με την επιφάνειά τους, σε σμαλτωμένα και μη σμαλτωμένα. Η επιφάνεια των σμαλτωμένων είναι καλυμμένη με μία λεπτή στρώση σμάλτου, πράγμα που μηδενίζει την απορροφητικότητα του πλακιδίου και χωρίζονται σε ματ, ημιγυαλιστερά και γυαλιστερά. Τα μη σμαλτωμένα είναι εμποτισμένα με ειδικά υγρά ώστε να μειωθεί η απορροφητικότητά τους. Τα πλακάκια πρέπει να είναι τουλάχιστον PEI III =GROUP 3 δηλαδή μέτριας καταπόνησης.

Το Πλακάκι θα είναι πρώτης ποιότητας, δεν θα έχει ορατά ελαττώματα, όπως χαρακιές, στίγματα ή χτυπημένες γωνίες, θα έχει ίσο μήκος πλευρών, λεία επιφάνεια και ίδιο χρώμα σε όλη την επιφάνειά τους.

Το πλακάκι θα χαρακτηρίζεται με τη σήμανση τουλάχιστον R10 που αφορά τον βαθμό αντιολίσθησης Το πλακάκι θα έχει διάφορες διαστάσεις όπως ενδεικτικά 20εκ. \*20εκ., 34εκ.\*34εκ., 40εκ. \*60εκ σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.

- **(25) Γρανιτοπλακάκια**

Τα πλακάκια γρανίτες, θα είναι κατασκευασμένα από γρανίτη. Θα χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή στην τριβή, στην καταπόνηση, την υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες, όπως ο παγετός. Τα γρανιτοπλακάκια μπορεί να είναι γυαλισμένα και μη γυαλισμένα δηλαδή ματ. Γυαλισμένα χαρακτηρίζονται τα πλακάκια γρανίτη όταν μετά την παραγωγή τους, περάσουν διάφορα στάδια γυαλίσματος ώστε να αποκτήσουν λαμπερή επιφάνεια και χαμηλή απορροφητικότητα.

Τα πλακάκια πρέπει να είναι τουλάχιστον PEI V =GROUP 5 δηλαδή βαριάς / πολύ βαριάς καταπόνησης για χώρους υψηλής κυκλοφορίας με αυξημένη αντοχή στην απότριψη, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Το Πλακάκι θα είναι πρώτης ποιότητας, δεν θα έχει ορατά ελαττώματα, όπως χαρακιές, στίγματα ή χτυπημένες γωνίες, θα έχει ίσο μήκος πλευρών, λεία επιφάνεια και ίδιο χρώμα σε όλη την επιφάνειά τους.

Το πλακάκι θα χαρακτηρίζεται με τη σήμανση τουλάχιστον R12 που αφορά τον βαθμό αντιολίσθησης Το πλακάκι θα έχει διάφορες διαστάσεις όπως ενδεικτικά 20εκ. \*20εκ., 34εκ.\*34εκ., 40εκ. \*60εκ σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.

- **(26) Έτοιμος σοβάς μίας στρώσης**

Έτοιμος σοβάς μίας στρώσης αδιάβροχος, χρώματος λευκού για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί πάνω σε τοιχοποιίες από τούβλα και τσιμεντόλιθους με προετοιμασία πεταχτού σοβά. Πρέπει να έχει εξαιρετική εργασιμότητα έτσι ώστε να εφαρμόζεται από το χέρι και με μηχανή εκτόξευσης. Πρέπει Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στις διάφορες καιρικές συνθήκες καθώς και άριστη ικανότητα διαπνοής δομικών στοιχείων. Κατάλληλος να αντικαθιστά και το σοβά βασικής και το σοβά τελικής στρώσης.

Η προδιαγραφές του σοφά θα είναι σύμφωνες με το EN 998-1. Ο σοβάς θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, σάκους των 25 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού

- **(27-28-29) Κεραμίδια**

Τα κεραμίδια, ο καβαλάρης και τα ειδικά τεμάχια όπως ακροκέραμο, κεραμίδι εξαερισμού, κεραμίδι ειδικής βάσης, κεραμίδι τριών ή τεσσάρων δρόμων, πλαϊνό κεραμίδι και μισό κεραμίδι θα είναι κατασκευασμένα από με αργιλόχωμα, νερό, μικρή ποσότητα τσιμέντου και χρώμα. Τα κεραμίδια και τα ειδικά τεμάχια θα παράγονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN490/491 και θα πιστοποιούνται από το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000. Πρέπει να έχουν μηδενική υγροαπορροφητικότητα, αντίσταση στην κάμψη, μηδενική χρωματική αλλοίωση (οικολογικά χρώματα που δεν αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου), ποικιλία τουλάχιστον 10 χρωμάτων, τέλεια εφαρμογή (απολύτως ίσια χωρίς στρεβλώσεις), βάρος το κάθε τεμάχιο που να μην ξεπερνάει τα 5 κιλά και διαστάσεις τέτοιες ώστε το τετραγωνικό μέτρο να καλύπτεται με μόνον 9 τεμάχια. Τέλος στα προϊόντα πρέπει να παρέχεται γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 20 ετών.

- **(30) Επεξεργασμένη ξυλεία ελάτης**

Επεξεργασμένη ξυλεία ελάτης για την συντήρηση και κατασκευής ξύλινων κατασκευών πάσης φύσεως. Τα ξύλα πρέπει να είναι: ίσια χωρίς ελαττώματα στο σχήμα με νερά που αποκλίνουν έως 12% από τον άξονα, υγιή, χωρίς σκασίματα, προβολές εντόμων και μυκήτων, με ρόζους και θύλακες με ρετσίνη, διαμέτρου έως το πολύ ¼ του πλάτους της πλευράς που υπάρχει ο ρόζος ή ο θύλακας, και η υγρασία τους να μην ξεπερνάει το 15%. Τα ξύλα θα είναι εμποτίσμένα με συντηρητικό πιστοποιημένης ποιότητας σε πάχος εμποτισμού τουλάχιστον 2 με 3 mm.

Η ξυλεία θα θεωρείται ακατάλληλη αν υπάρχει «έκκεντρη καρδιά» (δακτύλιοι με μεταβαλλόμενο πάχος, έκκεντρα τοποθετημένοι) που δημιουργεί ασύμμετρη διάταξη ινών και κατά συνέπεια ανομοιόμορφες ιδιότητες, αν υπάρχουν ελικοειδείς ίνες («στριμμένα νερά») και υπάρχουν στο εσωτερικό του ξύλου ρωγμές παράλληλες ή κάθετες προς τις ίνες και η ανοχή διαστάσεων διατομής ξεπερνάει το ± 1%.

- **(31) Ξυλεία Πεύκης ταβανιού**

Επεξεργασμένη ξυλεία Πεύκης για την κατασκευή ταβανιών. Τα ξύλα πρέπει να είναι: ίσια χωρίς ελαττώματα στο σχήμα με νερά που αποκλίνουν έως 12% από τον άξονα, υγιή, χωρίς σκασίματα, προβολές εντόμων και μυκήτων, με ρόζους και θύλακες με ρετσίνη, διαμέτρου έως το πολύ ¼ του πλάτους της πλευράς που υπάρχει ο ρόζος ή ο θύλακας, και η υγρασία τους να μην ξεπερνάει το 15%. Τα ξύλα θα είναι εμποτίσμένα με συντηρητικό πιστοποιημένης ποιότητας σε πάχος εμποτισμού τουλάχιστον 2 με 3 mm.

Η ξυλεία θα θεωρείται ακατάλληλη αν υπάρχει «έκκεντρη καρδιά» (δακτύλιοι με μεταβαλλόμενο πάχος, έκκεντρα τοποθετημένοι) που δημιουργεί ασύμμετρη διάταξη ινών και κατά συνέπεια ανομοιόμορφες ιδιότητες, αν υπάρχουν ελικοειδείς ίνες («στριμμένα νερά») και υπάρχουν στο εσωτερικό του ξύλου ρωγμές παράλληλες ή κάθετες προς τις ίνες και η ανοχή διαστάσεων διατομής ξεπερνάει το ± 1%.

Η ξυλεία θα παραδίνεται σε τάβλες με διαστάσεις πλάτους 14έως 16 εκ., πάχους 22χλ. και διαφόρων μηκών.

- **(32) Ξυλεία Oriented Strand Board**

Η ξυλεία Oriented Strand Board παράγετε από μικρές λωρίδες ξύλου συγκολλημένες με ρητίνες και κόλλες υψηλής αντοχής και τοποθετούνται με προσανατολισμένη διάταξη ώστε οι λωρίδες ξύλου της μίας στρώσεις να είναι κάθετα στις λωρίδες ξύλου της προηγούμενης. Πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και για αυτό επιλέγουμε το OSB 3. Πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στην έκθεσή του στις καιρικές συνθήκες (βροχή και υγρασία) για μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα και χωρίς κανένα φινίρισμα μπορεί να αντέξει για αρκετό καιρό. Για να αυξήσουμε τον χρόνο ζωή του πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποιο βερνίκι ή κάποιο λάδι.

Οι διαστάσεις θα κυμαίνονται μεταξύ 240 έως 250εκ. X120 έως 125εκ. X 9χιλ έως 11 χιλ

- **(33)Σανίδα** περίφραξης DECK

Σανίδα με αυλακώσεις και στις 2 όψεις, ιδανική για περίφραξη, με 10ετή εγγύηση.

Συνθετική περίφραξη εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 60% ξύλο και 30% ρητίνες και 10% πρόσθετα. Διαστάσεων 20mm\*120mm

- **(34-35-36-37-38-39) Υδρορροή - ειδικά τεμάχια**

Υδρορροή 5 ιντσών και τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια από ατσάλινη λαμαρίνα, πάχους 0,6 – 0,8 mm επιμεταλλωμένη με θερμό γαλβάνισμα και επικαλυμμένη με διπλό στρώμα PVC και από τις δύο πλευρές. Σε απόχρωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.

- **(40) Σωλήνας Φ63 υδρορροής**

Σωλήνας διαμέτρου Φ63 υδρορροής πλαστικός χρώματος λευκού

- **(41)Ασφαλτική Μεμβράνη Κεραμοσκεπών**

Ασφαλτική Μεμβράνη Κεραμοσκεπών με βάρος 450- 550gr/m<sup>2</sup>. Πρόκειται για ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών με οπλισμό από ύφασμα πολυπροπυλενίου και επικάλυψη με φίλμ πολυαιθυλενίου και στις δύο επιφάνειες.

- **(42)Διογκωμένη πολυυστερίνη**

• Η Διογκωμένη πολυυστερίνη είναι ένα αφρώδες συνθετικό υλικό, «κλειστής κυψελικής δομής», το οποίο με διαδικασία πολυμερισμού και διαρκούς εξέλασης παίρνει τη μορφή θερμομονωτικών πλακών. Πρέπει να έχει υψηλές μηχανικές αντοχές (θλιπτική αντοχή σε 10% παραμόρφωση, εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις, διατμητική αντοχή), πολύ χαμηλή απορρόφηση νερού, πολύ χαμηλές τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας τουλάχιστον συντελεστής θερμοπερατότητας ( $\lambda$ ) 0,034 W/mk.. Πρέπει να είναι 100% ανακυκλώσιμα, απαλλαγμένα από χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) και υδροφθοράνθρακες (HFC). Θα διατίθεται σε διάφορα πάχη σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας

- **(43) εξηλασμένη πολυυστερίνη XPS**

• Η εξηλασμένη πολυυστερίνη XPS πάχους 5 εκ. είναι ένα αφρώδες συνθετικό υλικό, «κλειστής κυψελικής δομής», το οποίο με διαδικασία πολυμερισμού και διαρκούς εξέλασης παίρνει τη μορφή θερμομονωτικών πλακών. Πρέπει να έχει υψηλές μηχανικές αντοχές (θλιπτική αντοχή σε 10% παραμόρφωση, εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις, διατμητική αντοχή), πολύ χαμηλή απορρόφηση νερού, πολύ χαμηλές τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας τουλάχιστον συντελεστής θερμοπερατότητας ( $\lambda$ ) 0,034 W/mk.. Πρέπει να είναι 100% ανακυκλώσιμα, απαλλαγμένα από χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) και υδροφθοράνθρακες (HFC). Θα παραδίδετε σε φύλλα πάχους 5 EK.

- **(44) Πολυκαρβονικό**

• Το πολυκαρβονικό θα είναι κυψελωτό πάχους 8mm διάφανο με διαστάσεις φύλου 2.10x6.00m. Είναι άμορφα βιομηχανικά θερμοπλαστικά μεγάλου μοριακού βάρους που θα διαθέτουν πολύ υψηλή αντοχή κρούσης (πρακτικά άθραυστα) σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, και εύκολη κατεργασίας, ελεγχόμενη μετάδοση του ημερήσιου φωτός και μικρό βάρος.

- **(45)Πάνελ Πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης**

• Πάνελ Πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα, ασταρωμένα και βαμμένα ελασματόφυλλα και στο ενδιάμεσο κενό τους έχει εγχυθεί αφρός πολυουρεθάνης. Τα άκρα κατά μήκος των πάνελ πλαγιοκάλυψης είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να σχηματίζουν αρσενικό-θηλυκό εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο κρυφή στήριξη (κάλυψη της βίδας στήριξης). Τοποθετούνται και στηρίζονται είτε απ' ευθείας σε

καδρόνια, είτε σε κοιλοδοκούς. Η εφαρμογή τους εξασφαλίζει τέλεια θερμομόνωση, άριστη υγρομόνωση και ελάχιστο χρόνο κατασκευής. Το πάχος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5εκ.

- **(46) Η λαμαρίνα είναι μορφή μετάλλου που σχηματίζεται από μια βιομηχανική διαδικασία σε λεπτά, επίπεδα τεμάχια. Είναι μια από τις θεμελιώδεις μορφές που χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία και μπορεί να κοπεί και να λυγίσει σε μια ποικιλία σχημάτων. Πώληση με το κιλό σε διάφορα πάχη από 0,5mm-10mm**
- **(47) Ορυκτοβάμβακα**

Ορυκτοβάμβακα πάχους 5 εκ. γενικής χρήσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας  $\lambda$  0,040 W/mK σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EN 13162 και αντίδραση στην φωτιά Euroclass A1 σύμφωνα με την EN 13501-1

- **(48-49-50) Τσίγκος**

Μεταλλικά φύλλα κυματοειδούς ή τραπεζοειδούς ή διατομής, από γαλβανισμένα ή και προ-βαμμένα μεταλλικά ελάσματα ποιότητας κατά EN 10346 & EN 10143 και EN 10346, EN 10088-1

- **(52-53) ΠΛΕΓΜΑ**

Δομικά πλέγματα από χάλυβα οπλισμού κατηγορίας B500A (ΕΛΟΤ 1421-2). Τύποι T92 T131, Τα δομικά πλέγματα συνίστανται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμό – εν ψυχρώ – χονδροσύρματος τύπου SAE 1010. Η διάμετρος των συρμάτων είναι από Φ4 έως Φ10 και οι βρόχοι που σχηματίζονται έχουν τετραγωνική διατομή 15\*15. Με διαστάσεις φύλλου 2,15μ. X 5,00μ.

- **(54) Γαλβανισμένο πλέγμα**

Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων ύψους 1,20μ. με βρόγχους ορθογωνικού διαστάσεων 6\*10 με πάχος σύρματος Φ 2,5χλ/3,0χλ. (ηλεκτροσυγκολλητό) Το συγκολλητό πλέγμα σε ρόλους θα είναι κατασκευασμένο από ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα το οποίο θα έχει περάσει από ειδικές μηχανές, θα έχει συγκολληθεί και θα είναι κομμένοι.

- **(55) ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ**

Διχτυωτό συρματόπλεγμα περιφράξεων, από σύρμα μαλακό, γαλβανισμένο εν θερμώ. ρομβοειδή με διάσταση ρόμβου 70\*70 και ύψος ρολού 1,20μ. και πάχος σύρματος 1,8mm

- **(56) ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ κατηγορίας B500C**

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, σε ευθύγραμμες ράβδους θα είναι κατηγορίας B500c και θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1421-3. Η σήμανση για τους χάλυβες κατηγορίας B500c πρέπει να ακολουθεί τον τρόπο σήμανσης που ορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3. Βάσει αυτού του τρόπου οι ράβδοι φέρουν στην επιφάνειά τους δύο σειρές πλαγίων νευρώσεων με εναλλασσόμενες γωνίες κλίσης ως προς τον άξονα της ράβδου. Στη μία πλευρά θα υπάρχουν και ενισχυμένες πλάγιες νευρώσεις, οι οποίες δηλώνουν τη χώρα και τη μονάδα παραγωγής όπως ορίζεται από τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Δύο ενισχυμένες πλάγιες νευρώσεις δηλώνουν την αρχή της σήμανσης.

Ο οπλισμός θα παραδίνεται στην υπηρεσία σε άριστη κατάσταση χωρίς οξειδώσεις. Τα δελτία αποστολής πρέπει να αναγράφουν τον τύπο του χάλυβα ή του δομικού πλέγματος, την κατηγορία αυτών καθώς και την εταιρία παραγωγής τους. Οι ευθύγραμμες ράβδοι θα παραδίδονται κομμένες στις διαστάσεις σύμφωνα με την παραγγελία της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (είτε είναι οι ίδιοι παραγωγοί, είτε όχι) υποχρεούνται, επί ποινή ακυρότητας και απαραδέκτου της συμμετοχής τους, να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος:

1. Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση του υλικού.
2. Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

- **(57) ΤΣΕΡΚΟΠΛΕΓΜΑ**

Τσερκόπλεγμα για χρήση πλεγμάτων για την κατασκευή του εγκαρσίου οπλισμού δομικών στοιχείων (συνδετήρες) όπως υποστυλώματα, τοιχωμάτων κλπ. Τα πλέγματα θα παραδίδονται στις διαστάσεις σύμφωνα

με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Ο οπλισμός θα παραδίνεται στην υπηρεσία σε άριστη κατάσταση χωρίς οξειδώσεις. Τα δελτία αποστολής πρέπει να αναγράφουν την εταιρία παραγωγής τους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (είτε είναι οι ίδιοι παραγωγοί, είτε όχι) υποχρεούνται, επί ποινή ακυρότητας και απαραδέκτου της συμμετοχής τους, να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος:

1. Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση του υλικού.

2. Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

#### **(58) Χονδρόσυρμα**

Χονδρόσυρμα θερμής έλασης υψηλής ολκιμότητας, για χρήση σε συρματουργίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN 10025 ποιότητα χάλυβα S235, SAE 1006, SAE 1008 και SAE 1010 κατά ASTM A510M. Το προϊόν θα παραδίνεται στην υπηρεσία σε άριστη κατάσταση χωρίς οξειδώσεις και θα αναγράφετε η εταιρία παραγωγής τους.

#### **(59) ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ**

Σύρμα γαλβανίζε κατασκευασμένο από χονδρόσυρμα ποιότητας «ηλεκτροδίων» DIN 17145/ USD 7 διαμέτρου Φ5,5 που υποβιβάζεται και περνά από διαδικασία βαρέως γαλβανίσματος. Επάνω στο σύρμα επικάθεται ελάχιστη ποσότητα ψευδαργύρου αντίστοιχη σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1548. και σύμφωνα με το πρότυπο BS 443. Ποιότητα χάλυβα κατά SAE 1008 & SAE 1010 (κατά ASTM A510M). Το προϊόν θα παραδίνεται στην υπηρεσία σε άριστη κατάσταση χωρίς οξειδώσεις και θα αναγράφετε η εταιρία παραγωγής τους.

#### **(60) αγκαθωτό σύρμα**

Το αγκαθωτό σύρμα θα είναι κατασκευασμένο από χονδρόσυρμα ποιότητος SAE1008 Φ5,5 που υποβιβάζεται και περνά από διαδικασία γαλβανίσματος. Επάνω στο σύρμα επικάθεται ελάχιστη ποσότητα ψευδαργύρου αντίστοιχη με 60-70 gr/m<sup>2</sup> (αναλόγως διατομής) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1548. Το σύρμα θα έχει διατομή Φ 2 και μήκος 60μ. Το προϊόν θα παραδίνεται στην υπηρεσία σε άριστη κατάσταση χωρίς οξειδώσεις και θα αναγράφετε η εταιρία παραγωγής τους.

#### **(61) Κοίλες δοκοί και σωλήνες Στρογγυλές, τετράγωνες και ορθογώνιες**

Κοίλες δοκοί και σωλήνες Στρογγυλές, τετράγωνες και ορθογώνιες κατά ΕΛΟΤ EN 10219-1 & 2. Από Χαλυβδοταινία θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S235JR κατά ΕΛΟΤ EN 10025, CRC σε DC01 κατά EN 10130 και HDG σε DX-51 Z κατά ΕΛΟΤ EN 10346. Παραγόμενες από Αυτογενής συγκόλληση με υψίσυχα ρεύματα (HFI-ERW). Με ανοχές Πάχους, βάρους και διαμέτρου κατά ΕΛΟΤ EN 10219-2. Το προϊόν θα παραδίνεται στην υπηρεσία σε άριστη κατάσταση χωρίς οξειδώσεις.

#### **(62) ΣΦΙΚΤ. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΒΑΣΗ 100\*100\*5**

ΣΦΙΚΤ. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΒΑΣΗ 100\*100\*5 τετράγωνο κομμάτι γαλβανισμένης λαμαρίνας 100\*100\*5mm τρυπημένο στις γωνίες για συγκόλληση με δοκούς.

#### **(63) ΣΦΙΚΤ. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛ.1.1/4 ΓΩΝ.45^**

ΣΦΙΚΤ. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛ.1.1/4 ΓΩΝ.45^ από γαλβανιζέ λαμαρίνα 3mm στη τιμή περιλαμβάνονται και οι βίδες.

#### **(64, 65, 66, 67, 68) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ**

Κοίλες δοκοί και σωλήνες Στρογγυλές, τετράγωνες και ορθογώνιες, γαλβανιζέ ή χρώματος μαύρου διαφόρων, διατομών κατά ΕΛΟΤ EN 10219-1 & 2. Από Χαλυβδοταινία θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S235JR κατά ΕΛΟΤ EN 10025, CRC σε DC01 κατά EN 10130 και HDG σε DX-51 Z κατά ΕΛΟΤ EN 10346. Παραγόμενες από Αυτογενής συγκόλληση με υψίσυχα ρεύματα (HFI-ERW). Με ανοχές Πάχους, βάρους και διαμέτρου κατά ΕΛΟΤ EN 10219-2. Το προϊόν θα παραδίνεται στην υπηρεσία σε άριστη κατάσταση χωρίς οξειδώσεις.

#### **(69) Γωνία Ισοσκελής**

Οι γωνίες ισοσκελείς σιδήρου ,σιδηρογωνίες είναι προϊόντα με μεγάλο εύρος χρήσεων. Χρησιμοποιούνται σε περιφράξεις, ως πάσσαλοι στήριξης σε γεωργικές καλλιέργειες, ως υποστυλώματα για υπόστεγα, ως βάσεις για στέγες, σε αμαξώματα, σε βαριές σιδηροκατασκευές, σε πυλώνες ρεύματος και κινητής τηλεφωνίας. Διαφόρων διατομών πιο συνήθης η 30\*3mm

**(70) Κάσα:** Κάσα μεταλλική χαλύβδινη με ενσωματωμένη ψευτόκασα σε σχήμα κοιλοδοκού Υποδοχές για γάντζους και πύρους, αναλόγως του μοντέλου. Ρέγουλα στο αντίκρισμα για τέλειο σφράγισμα του θυρόφυλλου.

#### **(71, 72) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ**

Οι σωληνοσυνδέσεις κατασκευάζονται από γαλβανιζέ λαμαρίνα 3mm και διακρίνονται για τις μεγάλες μηχανικές αντοχές τους στην τιμή περιλαμβάνονται και οι βίδες.

#### **(73, 74, 75, 76) ΠΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΡΦΗΣ**

Πέλμα στρογγυλό χωνευτό για σωλήνα διαφόρων διαμέτρων. Ανθεκτικό πλαστικό, σε χρώμα μαύρο.

#### **(77) ΦΛΑΝΤΖΑ 150X150X8 ΤΡΥΠ**

Φλάντζα τετράγωνο κομμάτι λαμαρίνας 150\*150\*8mm τρυπημένο στις γωνίες για συγκόλληση με δοκούς

#### **(78) ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΑΟ**

Το μολυβδόφυλλο θα παραδίδετε σε φύλλα μολύβδου και η εξέλαση τους θα έχει γίνει με τη βοήθεια ενός συστήματος κυλίνδρου εν ψυχρώ. Θα διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις ενδεικτικά ΜΧ Π: 5.000 x 1.000 mm και το πάχος του θα κυμαίνεται από 1 έως 5 mm.

Τα φύλλα μολύβδου θα είναι εξαιρετικά ευέλικτα και εύκολα σε διαχείριση, θα είναι ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές και σε χημικές διαβρώσεις, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε κάθε εξωτερική ή εσωτερική εφαρμογή

#### **(79) Γυψοσανίδα**

Δομική πλάκα με πυρήνα γύψου και διπλή επένδυση με ειδικό χαρτί. Η Απλή Γυψοσανίδα τύπου Α παράγεται σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 520. Έχει επιφάνεια κατάλληλη για βαφή.

Η συμπεριφορά στη Φωτιά θα είναι σύμφωνα με A2 – s1, d0 και ταξινόμηση σύμφωνα με το EN 520. Με συντελεστή Διάχυσης Υδρατμών:  $\mu = 10$  και συντελεστή Θερμικής αγωγιμότητας:  $0,25 \text{ W/ (m}^{\circ}\text{K)}$  και σε ηχομόνωση αερόφερτων θορύβων -  $R_w$  και πυραντίσταση σύμφωνα με E, I (min).

Οι διαστάσεις του φύλλου θα είναι 2μ.X1,2μ. X 12,5χλ.

#### **(80) Τσιμεντοσανίδα**

Δομική πλάκα με πυρήνα γύψου και διπλή επένδυση από φύλλα τσιμεντοκονιάματος, με φαινόμενη πυκνότητα 1000-1700 kg/m<sup>3</sup>, επιφανειακή πυκνότητα 15-17 kg/m<sup>2</sup>. Με συντελεστή Θερμικής αγωγιμότητας ( $\lambda 10, dry$ ) μεταξύ 0,28 – 0,35 W/m/K. Πρέπει να κατατάσσονται στην κατηγορία πυραντοχής A1 κατά DIN 4102. Με συντελεστή αντίσταση σε διάχυση των υδρατμών  $\mu=22-42$ . Με Συντελεστή Θερμικής διαστολής:  $\sim 0,1 \text{ mm/}^{\circ}\text{C}$ .

Οι διαστάσεις του φύλλου θα είναι 2μ.X1,2μ. X 12,5χλ.

#### **(81, 82 ) Ορθοστάτης**

Ορθοστάτης ειδικά κατασκευασμένος από χάλυβα με αναδιπλούμενα άκρα, που ενισχύουν την ακαμψία και αποτρέπουν τους τραυματισμούς. Περιλαμβάνει κυκλικές οπές για τη διέλευση καλωδίων και σωληνώσεων. Θα είναι σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/ AC:2006 και πιστοποιημένο κατά EN 10143. Θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ κατηγορίας Z 140 κατά EN 10346: 2009. Διαστάσεων 50\*50χλ και 100\*50χλ.

#### **(83) Οδηγός οροφής γυψοσανίδας**

Οδηγός οροφής γυψοσανίδας διαστάσεων 10εκ. X 5εκ. Κατασκευασμένο με κυκλικά άκρα και σκέλη με διπλές νευρώσεις εξωτερικά, για την μέγιστη αντοχή στην ακαμψία και την άψογη και ασφαλή εφαρμογή των αναρτήσεων. Περιέχει ειδικές εσοχές στην κάτω επιφάνεια για ευκολία στο βίδωμα. Θα είναι σύμφωνα με το

νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/ AC:2006 και πιστοποιημένο κατά EN 10143. Θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ κατηγορίας Z 140 κατά EN 10346: 2009.

#### **(84, 85) Στρωτήρας**

Στρωτήρας ειδικά κατασκευασμένος από χάλυβα διαθέτει ειδικά νεύρα για μεγαλύτερη αντοχή σε στρέψη και οπές 6mm ανά 50cm για την ευκολότερη τοποθέτησή τους. Θα είναι σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/ AC:2006 και πιστοποιημένο κατά EN 10143. Θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ κατηγορίας Z 140 κατά EN 10346: 2009. Διαστάσεων 50\*40χιλ και 100\*35χιλ.

#### **(86) Συνδετήρας γυψοσανίδας**

Συνδετήρας Τ Προφίλ 60/27 που εφαρμόζονται στην κατασκευή με γυψοσανίδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13944, και το προτύπου πυραντοχής EN 13501.

#### **(87) ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 5cmx90m**

Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού5cm\* 90m

#### **(88) ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.**

Γωνιόκρανο γαλβανιζέ διαστάσεων 30\*30\*3,00m. ειδικά κατασκευασμένος από χάλυβα πρέπει να διαθέτει ομοιόμορφες οπές 5mm και με ειδική καμπυλωτή γωνία για άψογη επαφή και στοκάρισμα. Θα είναι σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/ AC:2006 και πιστοποιημένο κατά EN 10143. Θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ κατηγορίας Z 140 κατά EN 10346: 2009. Διαστάσεων 50\*40χιλ και 100\*35χιλ.

#### **(89) Βίδες γυψοσανίδας**

Οι βίδες θα είναι 3,5 X 25εκ. σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές DIN 18182/T2 και τις ποιοτικές προδιαγραφές EN ISO 9002. Ελέγχονται για αντισκωριακή προστασία και αντοχή στη οξείδωση, για μηχανικές αντοχές, διατρητική ικανότητα και εκκεντρότητα κεφαλής. Χρήση των βιδών πρέπει να είναι κατάλληλες για βίδωμα της γυψοσανίδας στο μεταλλικό σκελετό. Η βίδα πρέπει να διαπερνά την γυψοσανίδα, εισχωρεί στη λεπτή λαμαρίνα με πάχος έως 0,7 mm και ταυτόχρονα γίνεται το βίδωμα.

#### **(90) Υδροαπωθητικό υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας**

Υδροαπωθητικό υλικό αρμολόγησης που αποτελείται από γύψο και πρόσμικτα που του προσδίδουν τις απαιτούμενες συγκολλητικές ιδιότητες. Περιέχει σιλικονούχα πρόσμικτα και συνιστάται για την αρμολόγηση των γυψοσανίδων.

Το προϊόν θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, σάκους των 5 Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές.

#### **(91) ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ KOINA 3.50X50**

Ατσαλόκαρφα γαλβανισμένα με επίτεδο κεφάλι διαστάσεων 3.50X50. Δυνατός ατσαλωμένος κορμός. Ιδανικά για στερεώσεις σε μπετό και δομικά υλικά. Το προϊόν θα παραδίνεται σε κουτί των 100 τεμ. σφραγισμένο, το οποίο θα αναγράφει την ποσότητα δεν θα είναι σχισμένο και δεν θα έχει φθορές.

#### **(92) Καρφοβελόνες κοινές**

Καρφοβελόνες κοινές (πρόκες, καρφιά) για κατασκευαστικές ή ξυλουργικές εφαρμογές. Ποιότητα :Το σύρμα από το οποίο κατασκευάζονται έχει υποβιβαστεί - τραβηγχθεί από χονδρόσυρμα ποιότητας SAE 1006 ή SAE 1008

#### **(93,94) ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ**

Στριφώνια γαλβανιζέ δηλαδή βίδες με εξάγωνο κεφάλι και κορμό σύμφωνα με το DIN 931.

#### **(95) ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ**

Αυτοδιάτρητες βίδες 2,5εκ. με κεφάλη, καρυδάκι και λάστιχο. Το προϊόν θα παραδίνεται σε κουτί των 100 τεμ. σφραγισμένο, το οποίο θα αναγράφει την ποσότητα δεν θα είναι σχισμένο και δεν θα έχει φθορές.

#### **(96) ΠΡΟΚΕΣ ΤΣΙΓΚΟΥ ΣΤΡΙΦΤΕΣ ΓΑΛΒ.**

Καρφοβελόνες στριφτές για στερεωση μεταλλικών φύλλων(τσιγκια)σε ξύλο. Ποιότητα: Το σύρμα από το οποίο κατασκευάζονται έχει υποβιβαστεί - τραβηγχθεί από χονδρόσυρμα ποιότητας SAE 1006 ή SAE 1008. Το προϊόν θα παραδίνεται σε κουτί των 100 τεμ. σφραγισμένο, το οποίο θα αναγράφει την ποσότητα δεν θα είναι σχισμένο και δεν θα έχει φθορές.

#### **(97, 98) Αγκύρια ΕΧΑ.**

Το αγκύριο ΕΧΑ πρέπει να είναι γαλβανισμένο αγκύριο είναι κατάλληλο για την αγκύρωση. Πρέπει να περιλαμβάνει δύο δαχτυλίδια προκειμένου να αυξάνουν το εύρος εκτόνωσης και μειώνουν την ολίσθηση. Αυτό επιτρέπει μια γρήγορη και απλή τοποθέτηση. Πρέπει να περιλαμβάνει κεφαλή προκειμένου να προστατεύει την βίδα από τις ζημιές και έτσι εξασφαλίζει ταχύτερη τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση της τοποθέτησης.

#### **(99) ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ6 Φ8**

Βύσμα πλαστικό με λεπτό κορμό του διευκολύνει την τοποθέτηση. Τα αντιολισθητικά πτερύγια αποτρέπουν την περιστροφή του στην τρύπα με την εισαγωγή της βίδας. Συνεργάζεται με ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες. Είναι ιδανικό για στερεώσεις ελαφριών αντικειμένων σε μπετόν και συμπαγή τούβλα.

#### **(100,101,102,103) ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ**

Βίδα αυτοδιάτρητη που θα διαθέτει κατάληξη μύτης τρυπανιού επιτρέποντας την εύκολη διάνοιξη της μεταλλικής επιφάνειας και δεν είναι απαραίτητη η προδιάτρηση. Κατάλληλη για τη στερέωση λεπτών φύλλων σε φύλλα μεγαλύτερου πάχος ή υποστηρίγματα σε μεταλλικές δοκούς.

#### **(104) ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΩΤΟ**

Βύσμα καρφωτό με λεπτό κορμό του διευκολύνει την τοποθέτηση. Τα αντιολισθητικά πτερύγια αποτρέπουν την περιστροφή του στην τρύπα με την εισαγωγή της βίδας. Συνεργάζεται με ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες. Είναι ιδανικό για στερεώσεις ελαφριών αντικειμένων σε μπετόν και συμπαγή τούβλα.

#### **(105) Νοβοπανόβιδα**

Νοβοπανόβιδα σταυρού κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαθέτει κατάληξη μύτης τρυπανιού επιτρέποντας την εύκολη διάνοιξη της μεταλλικής επιφάνειας και δεν είναι απαραίτητη η προδιάτρηση.

#### **(106) Ντίζα**

Ντίζα χωρίς κεφάλι πρέπει να είναι γαλβανισμένη για αντιδιαβρωτική προστασία έτσι ώστε να μη σκουριάζει.

#### **(107) Παξιμάδι**

Παξιμάδι συμβατό για βίδες. Τα παξιμάδια ως προς τα σπειρώματα και τα υλικά είναι αντίστοιχα των βιδών με τις οποίες συνεργάζονται. Είναι γαλβανισμένο για αντιδιαβρωτική προστασία έτσι ώστε να μη σκουριάζει.

#### **(108) Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων**

Το αντισκωριακό αστάρι μετάλλων πρέπει να είναι ταχυστέγνωτο, να μην περιέχει τοξικά αντισκωριακά πιγμέντα, να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση και να έχει τουλάχιστον απόδοση 12τ.μ. /λίτρο.

#### **(109) ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3LIT**

Το ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για γυψοσανίδες και άλλες απορροφητικές επιφάνειες από σοβά, σπατουλαριστά κ.ά. Πρέπει να μειώνει αποτελεσματικά την απορροφητικότητα του υποστρώματος χωρίς να γυαλίζει. Να σταθεροποιεί τις επιφάνειες και αυξάνει την αντίσταση τους στην υγρασία και στο νερό.

#### **(110) Αστάρι**

Υδατοδιαλυτό, πρακτικά άσομο υπόστρωμα, 100% ακρυλικό, με εξαιρετική πρόσφυση στην τοιχοποιία, προσδίδοντας στις επιφάνειες μικρότερη απορροφητικότητα. Πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα και έχει υψηλή απόδοση, να βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση, την καλυπτικότητα και την αντοχή του τελικού χρώματος.

#### **(111, 112) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ**

Το ακρυλικό χρώμα είναι ελαστικό στεγανωτικό χρώμα με βάση ακρυλικές ρητίνες. Πρέπει να παρέχει πλήρη στεγανότητα σε τοίχους έναντι της βροχής και να είναι υδρατμοπερατό, επιτρέποντας έτσι τη διαπνοή του κτιρίου ενώ πρέπει να αποτρέπει τη διείσδυση επιβλαβών παραγόντων, όπως το διοξείδιο του άνθρακα CO<sup>2</sup>. Η απόδοση του πρέπει να είναι 15-17 m<sup>2</sup> ανά λίτρο

#### **(113, 114) Πλαστικό χρώμα**

Το πλαστικό χρώμα είναι Υδατοδιαλυτό χρώμα υψηλής καλυπτικότητας για εσωτερική χρήση, κατάλληλο για νέες επιφάνειες ή για ήδη βαμμένες επιφάνειες με υδρόχρωμα, όπου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες αντοχές σε πλύσιμο και λέκιασμα. Πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα και μεγάλη καλυπτικότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN13300/ISO 11998.

#### **(170) Καθρέπτης**

Οι εξωτερικοί καθρέφτες ασφαλείας έχουν κυρτή επιφάνεια ώστε να καλύπτουν ευρύ πεδίο ορατότητας, σχεδόν 180°.

Είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ακρυλικό υλικό, το οποίο καθιστά τον καθρέφτη ανθεκτικό στα χτυπήματα και στις καιρικές συνθήκες.

Η πίσω πλευρά "το καβούκι" είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο και στο κέντρο της υπάρχει ισχυρή μεταλλική βάση για στερέωση σε σωλήνα (στύλο). Οι εξωτερικοί καθρέφτες είναι κατάλληλοι για επίβλεψη σε καταστήματα, Parking, αποθήκες, στενές εισόδους και κάθε πιθανό σημείο δύσκολης θέασης.

### **16. ΓΕΝΙΚΑ :**

Όλα τα υλικά θα είναι σε συσκευασίες (κιβώτια, σάκους, δοχεία κλπ κατά περίπτωση) που κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι κλειστές, σφραγισμένες και σε άριστη κατάσταση και σημασμένες με ετικέτες στις οποίες θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση).

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασίας τους, την τάξη ποιότητας, την τάξη διαλογής και δείγματα εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισμό τους.

Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην **υπηρεσία τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών**.

Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα, θα είναι συσκευασμένα και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας.

Όλα τα αναλώσιμα υλικά (πινέλα, δίσκοι κοπή κλπ) θα ελέγχονται για την καλή κατάσταση και ποιότητα τους.

### **ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ**

#### **ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ**

A) Προμήθεια, τσιμεντοσωλήνων, προκατασκευασμένων πρεσαριστών άοπλων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διαμέτρου Φ60, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. T110 εν ξηρώ ή μέσα σε νερό.

B) Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων, προκατασκευασμένων πρεσαριστών άοπλων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διαμέτρου Φ80, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. T110 εν ξηρώ ή μέσα σε νερό.

Γ) Προμήθεια, τσιμεντοσωλήνων, προκατασκευασμένων πρεσαριστών οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διαμέτρου Φ100, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. T110 εν ξηρώ ή μέσα σε νερό.

Δ) Προμήθεια, τσιμεντοσωλήνων, προκατασκευασμένων πρεσαριστών οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διαμέτρου Φ400, ατρύπητη με επίπεδη βάση εδράσεις τύπου καμπάνα εν ξηρώ ή μέσα σε νερό

Ε) Προμήθεια, τσιμεντοσωλήνων, προκατασκευασμένων πρεσαριστών οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διαμέτρου Φ600, ατρύπητη με επίπεδη βάση εδράσεις τύπου καμπάνα εν ξηρώ ή μέσα σε νερό

### **ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ**

#### **1. Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές**

Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα είναι πιστοποιημένα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

Τα υλικά θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης ποιότητας του ΕΛΟΤ όταν πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής ή των πιστοποιητικών ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή ιδιωτικών) όταν πρόκειται για υλικά παραγωγής λατομείων ή σύνθεσης υλικών.

## **2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Αδρανή υλικά θεωρούνται: το θραυστό υλικό από λίθους λατομείων, το αμμοχάλικο θραυστό ή μη, από ποταμούς, χείμαρρους, ρεύματα και ορυχεία, τα τεχνητά υλικά ορυκτής προέλευσης που έχουν προκύψει μετά από θερμική ή άλλη βιομηχανική επεξεργασία (σκωρίες κλπ.). Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά, της προσδιοριζόμενης εκάστοτε κοκκομετρικής συνθέσεως. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις, όπως χώματα, σβώλους αργύλου κλπ., καθώς και από επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης τα αδρανή υλικά δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια.

Τα αδρανή υλικά θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12620:2002 – EN 13043:2002 – EN 13242:2002 ή ισοδύναμα τους και η σήμανσή τους θα βεβαιώνετε από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργύλου και οργανικές ουσίες, και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα.

Το ΖΑ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0-155., το σύνολο των προς προμήθεια υλικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επ' αυτοκινήτου, στις εγκαταστάσεις του Λατομείου.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού στις εγκαταστάσεις (εργοτάξιο) του Δήμου ή στα σημεία συντήρησης των έργων. Η μεταφορά από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή στα παραπάνω σημεία, θα γίνει με αυτοκίνητα του Δήμου.

Ο τόπος παρασκευής των αδρανών υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει την απόσταση των 25,00 km από την έδρα του Δήμου ( Ελεούσα) διότι το κόστος μεταφοράς θα καταστήσει οικονομικά ασύμφορη την προμήθεια για τον Δήμο.

Το παραπάνω θα αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζομένου, στην οποία θα δηλώνεται ο τόπος παρασκευής άρα και παράδοσης των αδρανών υλικών.

## **3. Τεχνικές Προδιαγραφές**

### **3.1 Αδρανή υλικά**

3.1.1. Τα αδρανή υλικά αποτελούνται από λίθινους κόκκους, είτε φυσικούς οπότε ονομάζονται φυσικά ή συλλεκτικά αδρανή, είτε από κόκκους που προκύπτουν από την θραύση όγκων πετρώματος ή την θραύση φυσικών αδρανών, οπότε ονομάζονται θραυστά αδρανή. Οι κόκκοι μπορεί να έχουν περίπου το ίδιο ή διαφορετικό μέγεθος.

### **3.1.2. Θραυστά αδρανή**

Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ 408 «θραυστά αδρανή για σύνθεση σκυροδέματος», δηλ. να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργύλου καθώς και από άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος.

Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (ΖΑ).

Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 (Σκύρα).

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια της προσδιοριζόμενης εκάστοτε κοκκομετρικής συνθέσεως. Θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργύλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια.

Τα θραυστά υλικά, θα παράγονται κατόπιν πολλαπλής θραύσεως. Για αυτό θα χρησιμοποιούνται για κάθε μία περίπτωση τα κατάλληλα πολλαπλά θραυστικά συγκροτήματα, αναλόγως της προελεύσεως του αδρανούς υλικού, της ορυκτολογικής και πετρογραφικής συστάσεως αυτού, της σκληρότητας, της αντοχής σε τριβή και κρούση, της αρχικής κοκκομετρικής διαβαθμίσεως αυτού, ως και της επιδιωκόμενης αυτής.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. Ο-155 και Π.Τ.Π. Ο-150 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και πρέπει να είναι ομαλή, χωρίς απότομες διαβαθμίσεις.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα τυχόν πιστοποιητικά ελέγχου που διαθέτουν από αναγνωρισμένα εργαστήρια ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα ελέγχονται εργαστηριακά, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον προμηθευτή.

### 3.1.2 Φυσικά αδρανή

Τα φυσικά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 408 θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα πλην του ελέγχου αντοχής μητρικού πετρώματος με βάση τον Κ.Τ.Σ. 2016

### 3.1.3 Θραυστό υλικό λατομείου 3A

Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (πρόσπασμα κατηγορίας Α-κοινώς 3A) για την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155).

Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. Δηλαδή κοκκώδες υλικό διαστάσεων 0-30χλστ. από θραυστό προϊόν λατομείου, που θα αποτελείται από σκληρά, ανθεκτικά και υγιή τεμάχια, μέγιστης διάστασης λίθων 30χλστ. και με περιεκτικότητα αργιλικών υλικών σε ποσοστό μικρότερο του 4%.

Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή.

### 3.2 Άμμος

Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο ή ορυχείο της Έγκρισίας και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:2012. Πρέπει επίσης να έχει επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται.

### ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θραυστή ή συλλεκτή διαβαθμισμένη 0/7, 0/5 χονδρόκοκκη 0/3 μεσόκοκκη 0/1 λεπτόκοκκη.

Η άμμος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Η επιλογή της άμμου (φυσική, ποταμίσια ή ορυκτή) θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις ανάγκες της υπηρεσίας
- Η άμμος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κονιαμάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθμισμένη, καθώς από τη διαβάθμισή της εξαρτάται η ποιότητα και η εμφάνιση του κονιάματος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνα με τους οποίους η κοκκομετρική γραμμή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άμμος να περιέχει όλα τα μεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκομετρικές καμπύλες (FULLER EMPA κτλ). Γενικά στα κονιάματα λιθοδομών ή πλακοστρώσεων κτλ. όπου το πάχος του κονιάματος είναι μεγαλύτερο από 15 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άμμος (0/7).

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και θα πρέπει να ικανοποιούν τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις που προδιαγράφονται στους ελληνικούς κανονισμούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να διαθέτουν αμελητέα πλαστικότητα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Οδηγία 89/106 της ΕΟΚ που αφορά τα δομικά προϊόντα, κατάλληλα προς χρήση θεωρούνται τα δομικά προϊόντα που κατασκευάζονται για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του έργου στο οποίο θα ενσωματωθούν και απαιτούν σήμανση CE εφόσον υπάρχει σχετική εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή. Με την KYA (ΦΕΚ 386B/20-3-2007) τα αδρανή υλικά που διατίθενται και χρησιμοποιούνται στις κατασκευές μετά την 1 Απριλίου 2008 στη χώρα μας υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν σήμανση CE και ανάλογα με τη χρήση τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ.

Η δειγματοληψία των αδρανών (αν θεωρηθεί σκόπιμη να πραγματοποιηθεί) θα γίνει σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN932-1.

Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή.

## ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για σκυρόδεμα ελαχίστων προδιαγραφών τύπου C16/20, C20/25 του οποίου τα υλικά παρασκευής, η σύνθεση σκυροδέματος, η ανάμιξη σκυροδέματος, η μεταφορά και λοιπά, θα είναι σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, αρίστης ποιότητας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί του έργου, μετά των φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων καθώς και τα κατάλληλα σε μέγεθος οχήματα – μηχανήματα, μεταφοράς ή και τυχόν άλλα απαιτούμενα επικουρικά μέσα (π.χ. φορτωτή κλπ) προκειμένου να εναποτεθούν τα υλικά της προμήθειας στο επιθυμητό από την υπηρεσία τόπο και χώρο.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών.

Το εργοστασιακό σκυρόδεμα που θα προμηθευτεί ο Δήμος Ζίτσας, θα πληρεί τις προδιαγραφές του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-'16, ΦΕΚ 1561/B/2.6.2016) και θα παράγεται από εταιρεία η οποία διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε ισχύ με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 ή μεταγενέστερης ημερομηνίας (π.χ. 2001, 2002, 2015 κ.λ.π.), για παραγωγή, διανομή και άντληση ετοίμου σκυροδέματος.

Τα υλικά που θα ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα θα έχουν πιστοποίηση κατά CE και θα εναρμονίζονται τα μεν αδρανή με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620:2002 (EN 12620:2002), θα πρέπει να ικανοποιούν τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις που προδιαγράφονται στους ελληνικούς κανονισμούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να διαθέτουν αμελητέα πλαστικότητα, το δε τσιμέντο με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1:2000. Τα πρόσθετα που τυχόν χρησιμοποιηθούν θα έχουν πιστοποίηση κατά CE και θα εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 934-2 και της παρ. B1.5 του ΚΤΣ.

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα χρησιμοποιηθεί σε δευτερεύουσες βιοηθητικές χρήσεις, που δεν προβλέπονται στο Κ.Τ.Σ., όπως σε κατασκευές ισχνών οπλισμένες, κάτω από πλάκες πεζοδρομίων, σε μικροεπισκευές μη φερόντων στοιχείων και γενικά σε κατασκευές που δε φέρουν φορτία, σύμφωνα με τους ευρωκώδικες φορτίσεων και σκυροδέματος.

Σκυρόδεμα ανωτέρων κατηγοριών, C20/25 και C30/30, θα χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα B2-7, ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης του πίνακα ΠΒ2-1 του ΚΤΣ'16.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στον Δήμο Ζίτσας ποσότητες σκυροδέματος των παραπάνω κατηγοριών αντοχής με μέγιστο κόκκο αδρανών : α) 1" ή 31,5 mm ή β) ½" ή 16mm (γαρμπιλομπετό), όπως θα καθορίζεται στο δελτίο παραγγελίας.

Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν και να περιέχονται στο φάκελο των τεχνικών προσφορών κατά την ημέρα του διαγωνισμού :

1. ISO 9001:2000 (ή μεταγενέστερης ημερομηνίας π.χ. 2001, 2002, 2015 κ.λ.π.), για παραγωγή, διανομή και άντληση ετοίμου σκυροδέματος.
- 2) Υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζομένων, για την εταιρεία παραγωγής των αδρανών υλικών που ενσωματώνουν στο σκυρόδεμα παραγωγής τους και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) του παραγωγού των αδρανών με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 12620:2002.
- 3) Υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζομένων, για την εταιρεία προέλευσης του τσιμέντου που ενσωματώνουν στο σκυρόδεμα παραγωγής τους και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) του παραγωγού του τσιμέντου με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1:2000.

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE) με τα ισχύοντα πρότυπα των προσθέτων που θα ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα, θα προσκομισθούν από τον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης.

- 4) Μελέτες σύνθεσης των κατηγοριών αντοχής σκυροδέματος που ζητούνται, για μέγιστο κόκκο αδρανών όπως προαναφέρθηκε και για κατηγορίες επιχρισμένου και ανεπίχριστου σκυροδέματος.

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Η συμμετοχή στον αντίστοιχο διαγωνισμό αποτελεί ρητή αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους των όρων και προδιαγραφών που πρέπει να διέπουν τα προσφερόμενα υλικά.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη λήψη δείγματος για έλεγχο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία. Η δαπάνη λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή. Αν τα υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από πρακτικό του αρμόδιου οργάνου, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

## **ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ).**

Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν τμηματικά στους προορισμούς και σε κάθε Δημοτική Ενότητα στις ποσότητες που θα καθορίζονται ανά προορισμό από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την υπηρεσία προς τον ανάδοχο, με μέριμνα & αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Το έτοιμο σκυρόδεμα ή / και η χρήση αντλητικού συγκροτήματος θα παραλαμβάνονται επί τόπου των έργων στις θέσεις που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία κατά τη διενέργεια της παραγγελίας.

Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην προμήθεια σε διάστημα δύο (2) ημερών στον εκάστοτε χώρο που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία . Κατά την παράδοση, η κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του παραγωγού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία παραγωγής της παραδιδόμενης παρτίδας.

Αν κατά την παραλαβή διαπιστώθει απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών που αποκλίνουν και να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση τους. Για την επιβεβαίωση της παραδοθείσας ποσότητας θα αναγράφεται στο δελτίο αποστολής τα m<sup>3</sup> που παραδίνονται.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η μεταφορά του σκυροδέματος από το εργοστάσιο παραγωγής έως τη θέση ενσωμάτωσης θα γίνεται με αυτοκίνητα-αναδευτήρες του αναδόχου τα οποία θα είναι ικανά να μεταφέρουν το υλικό στον τόπο που θα ζητηθεί από τον Δήμο Ζίτσας, σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί και σε οποιαδήποτε θέση εντός των ορίων του Δήμου Ζίτσας.

Τα οχήματα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη μεταφορά και παράδοση των υλικών.

Ανάλογα των συνθηκών περιβάλλοντος, της απόστασης μεταξύ της θέσης φόρτωσης και εκφόρτωσης και του απαιτούμενου χρόνου διάστρωσης, ο Δήμος Ζίτσας θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την προσκόμιση στο χώρο εκφόρτωσης της απαιτούμενης ποσότητας υπερρευστοποιητή που θα προστεθεί στο σκυρόδεμα για επίτευξη της κατάλληλης εργασιμότητας.

Εάν από τις συνθήκες απαιτείται η άντληση του σκυροδέματος, ο ανάδοχος θα διαθέτει το ανάλογο αυτοκίνητο-αντλία, με δυνατότητα μεταφοράς του σκυροδέματος σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων . Η παράδοση των υλικών θα γίνεται αφού προηγουμένως γίνει συνεννόηση με τον επιβλέποντα που θα ορίσει η αρμόδια για την διαχείριση της προμήθειας Υπηρεσία.

Οι τμηματικές παραγγελίες σκυροδέματος προς τον ανάδοχο θα δίνονται γραπτώς από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ζίτσας, που θα είναι και ο διαχειριστής του προϊόντος.

Η παραγγελία θα δίνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν το χρόνο φόρτωσης (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων αντιμετώπισης συνθηκών εκτάκτου ανάγκης) γραπτώς, με δελτίο παραγγελίας του διαχειριστή, στο οποίο θα αναφέρονται τα παρακάτω : η ημερομηνία η ώρα και η θέση εκφόρτωσης, η παραδοτέα ποσότητα, η κατηγορία αντοχής και κάθισης, ο μέγιστος κόκκος αδρανών, ο χαρακτηρισμός επιχρισμένο ή ανεπίχριστο, αν θα είναι αντλήσιμο ή όχι, η χρήση επιβραδυντή ή υπερρευστοποιητή.

Ο Δήμος Ζίτσας έχει το δικαίωμα με κάθε παραλαβή ετοίμου σκυροδέματος, πέραν του δελτίου αποστολής, να απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο, κενού και φορτωμένου αυτοκινήτου ή αν κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο ζυγό, με έξοδα του προμηθευτή, ώστε να ελέγχει δειγματοληπτικά το φορτίο, με έξοδα του αναδόχου. Για την τμηματική παραλαβή των παραπάνω και τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων (ποιοτικών και ποσοτικών) θα υπάρχει ορισμένη αρμόδια επιτροπή από υπάλληλους του Δήμου.

Ο παραπάνω επιτροπή θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, ύστερα από την καταμέτρηση του όγκου αυτών και αφού βεβαιώσει τη συμμόρφωση τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

## ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΓΙΑ Δ.Ε ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ

### Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές

Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα είναι πιστοποιημένα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

#### 1. Κράσπεδα πεζοδρομίων από σκυρόδεμα (CPV 44114200-4).

Προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, διατομής 1,00 X 0,15 και ύψους 0,25 έως 0,30m. με απότμηση ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ EN 1340, προς κατασκευή, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, οι ιδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009.



#### 2. Πλάκες πεζοδρομίου (γκρί) ανάγλυφες (40X40 X3,5εκ.) (CPV 44114250-9)

Τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας I), χωρίς προσμίξεις αμιάντου, πάχους 3 εκ., άνω στρώσης πάχους από 1,80 εκ. έως 2,50 εκ. διαστάσεων 0,40μX0,40μ, από σκυρόδεμα σε λευκό χρώμα ή για τσιμεντόπλακες νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και χρώματα.

Οι πλάκες τσιμέντου παρασκευάζονται από σκυρόδεμα ειδικής ποιότητας με την προσθήκη χρωστικών υλών, σε τυποποιημένα μεγέθη και σχέδια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Θα είναι Α' διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως ρωγμές, με ομοιόμορφες διαστάσεις.

Οι πλάκες τσιμέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες εξακριβώνονται με εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από την Υπηρεσία εργαστήρια κατά DIN 485:

- τάση θραύσης μεγαλύτερη από 50 kg/cm<sup>2</sup>
- φθορά σε τριβή μικρότερη από 30%
- υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη του 4,5%

Θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ N13369:2004, και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE.

Θα συγκολλούνται με κονίαμα, από σκυρόδεμα πρώτης ποιότητας χωρίς προσμίξεις αμιάντου.



Θα έχουν υψηλή αντοχή και διάρκεια ζωής. Αντοχή στις τριβές και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Φιλικές προς το περιβάλλον.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στον τόπο του έργου κατά ποσότητες στις ακριβείς θέσεις που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.

#### 3 . Βοτσαλόπλακα διαστάσεων 40X40

Προκατασκευασμένες τετραγωνικές πλάκες από σκυρόδεμα, βοτσαλόπλακες, με τελική επιφάνεια από βότσαλο ή ψηφίδα, σε διάφορα σχέδια και χρώματα, για επιστρώσεις πεζοδρομίου, οι πλάκες θα έχουν διαστάσεις 40X40, οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να μη περιέχουν προσμίξεις αμιάντου, να συμμορφώνονται με κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα.

#### 4. Πλάκες οδηγών τυφλών-ΑμΕΑ γραμμωτές και φολιδωτές

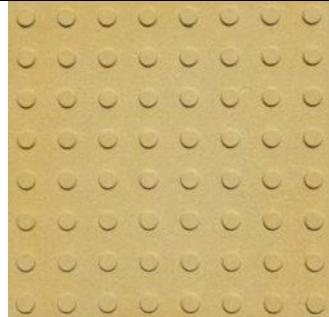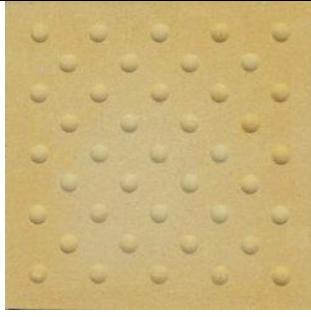

Πλάκες Αντιολισθηρές έγχρωμες από σκυρόδεμα, επίπεδες ή ραβδωτές ή φολιδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1339, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm για όδευση τυφλών σύμφωνα με την Υ.Α. 52907/ΦΕΚ 2621/31-12-2009 όπως ισχύει σήμερα, πάχους τουλάχιστον 3 cm.

## ΟΜΑΔΑ Ζ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ

### Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές

Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα είναι πιστοποιημένα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

Τα υλικά θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης ποιότητας του ΕΛΟΤ όταν πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής ή των πιστοποιητικών ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή ιδιωτικών) όταν πρόκειται για υλικά παραγωγής λατομείων ή σύνθεσης υλικών.

Το έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό μίγμα ψυχρής εφαρμογής (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος), χρησιμοποιείται για τη γρήγορη και μόνιμη αποκατάσταση μικρών φθορών του οδοστρώματος από άσφαλτο ή σκυρόδεμα (τοπικές επισκευές οδοστρωμάτων), όπως λακκούβες, τομές κ.λ.π.

Το χρώμα του είναι μαύρο.

Η κατανάλωση του είναι περίπου 21 kg/m<sup>2</sup>/cm πάχος στρώσης.

### Ειδικότερα:

1.Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο και να παραδίδεται σε εύχρηστη συσκευασία (πλαστικά δοχεία από PP με χειρολαβή ή πλαστικοί σάκοι από HDPE, των 25 ή 30 κιλών), σε ξύλινες παλέτες με φίλμ περιτύλιξης παλετών.

2.Η διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κ.τ.λ.) με τη σχετική εγγύηση του/των προμηθευτή/προμηθευτών, (Θα υπάρχει αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του προϊόντος ).

3.Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επανάχρησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας μετά. Είναι σημαντικό να μην «σφίγγει» το υλικό μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

4.Το προϊόν θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς να χρειάζεται ανάδευση ή ανάμεικη με άλλη συγκολλητική ουσία. στην επιφάνεια εφαρμογής

5.Η εφαρμογή του υλικού δεν θα απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητικές, προεπαλείψεις), ενώ το υλικό πρέπει να διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και να συνεργάζεται άψογα με παλαιά ή νέα άσφαλτο, ακόμα και με τσιμέντο.

6.Δεν υπάρχει απώλεια υλικού, εφαρμόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή ειδικευμένο προσωπικό και η απόδοση στην κυκλοφορία της επισκευασμένης επιφάνειας, είναι άμεση.

7.Πρέπει να είναι «παντός καιρού», να εφαρμόζεται δηλαδή με ευκολία και αποτελεσματικότητα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες). Είναι σημαντικό να

μην χρειάζεται να αφαιρεθεί η υγρασία από την λακκούβα (δηλαδή να μπορεί να εφαρμοστεί το υλικό ακόμα και αν η λακκούβα έχει νερό).

8. Επίσης, παραμένει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά την χρήση του χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία.

9. Πρέπει να είναι ανθεκτικό στο χρόνο και τις καιρικές επιδράσεις (ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετός, βροχή ή καύσωνας), με ελαστικότητα που θα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του, έτσι ώστε μετά την επισκευή του οδοστρώματος να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των οχημάτων ή τους πεζούς.

10. Πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία, χωρίς την εμφάνιση ρωγμών.

11. Εν γένει συνιστάται η προσοχή στους προμηθευτές που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, ώστε κατά την εφαρμογή του προϊόντος να επιτυγχάνεται η βασική του ιδιότητα, δηλαδή, η ευπλαστότητα του προϊόντος, αλλά και η μόνιμη αποκατάσταση λάκκων και φθορών των οδοστρωμάτων, που μπορεί να λάβει χώρα ανά πασά ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών (εφ' όσον τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται - απεικονίζονται στην συσκευασία του προϊόντος ή στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας αυτού).

12. Η εφαρμογή του πρέπει να είναι γρήγορη και εύκολη, χωρίς την απαίτηση ειδικού εξοπλισμού (μηχανημάτων) ή ειδικευμένου προσωπικού και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τομή κ.λ.π.) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.

13. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να προσδιορίζουν ότι αυτό θα είναι από λεπτόκοκκο αδρανές (με βάση το πρότυπο ASTM C 136 – 05 και σε άνοιγμα κόσκινου 4.75mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 60% των αδρανών), η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τύπου 50/70 για να επέρχεται σχετικά γρήγορα η σκλήρυνση του ασφαλτοσκυροδέματος μετά την εφαρμογή του (προσδιορισμός βαθμού διείσδυσης ασφάλτου από 50 έως 69 mm) και η συνδετικότητα του όλου σκυροδέματος να είναι ικανοποιητική.

14. Το ποσοστό ασφάλτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5% κατά βάρος αδρανών, έτσι ώστε η συνδετικότητα του μίγματος να είναι ικανοποιητική.

15. Το προϊόν θα πρέπει να είναι ακίνδυνο στη χρήση του για την ανθρώπινη υγεία και να μην είναι τοξικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

16. Το προϊόν θα πρέπει να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους.

#### Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή ακυρότητας και απαράδεκτου της συμμετοχής τους, τα παρακάτω έγγραφα του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος:

- Δήλωση για την προέλευση και το εργοστάσιο κατασκευής του υλικού.
- Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου (πιστοποιητικό ελέγχου) από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή διαιπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο, ελέγχου κοκκομετρικής διαβάθμισης και πειρεκτικότητας σε ασφαλτικό γαλάκτωμα.
- Πληροφοριακό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EK 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC). ή 1272/2008 EK (CLP) που έχει ο παραγωγός του υλικού (Δεδομένα ασφαλείας πρώτων υλών).
- Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του κράτους (Τμήμα επικινδύνων ουσιών) ότι το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EK 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC).
- Πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα ανακύκλωσης, δηλ. βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής ότι είναι συμβεβλημένο με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α Α.Ε.) (σύμφωνα με τον Ν. 2931/2001 για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους).
- Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.
- Ενυπόγραφη και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του έχοντος δικαιώματος υπογραφής και δέσμευση της εταιρείας ότι το προϊόν διατηρείται σε εύπλαστη μορφή τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα προμήθειας και ότι, σε περίπτωση διαφορετική, γίνεται αντικατάσταση εντός 2 ημερών με επιβάρυνση μεταφορικών και φορτοεκφορτωτικών του προμηθευτή, καθώς και αν ανοιχτεί, το εναπομείναν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 30 ημέρες ανεξαρτήτου εποχής.

- Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει:
  - ι. Λεπτομερή περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού και
  - ii. Έντυπα, σχέδια, καταλόγους κ.λπ.

## ΟΜΑΔΑ Η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ

### Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές

Ασφαλτικό συγκολλητικό γαλάκτωμα το οποίο μαζί με ψηφίδα θα αναμιχθεί, σε μηχάνημα υπερκατασκευής που έχει ο Δήμος, με σκοπό την δημιουργία θερμού ασφαλτομίγματος κατάλληλου για την επούλωση λάκκων.

Πρόκειται για ένα κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα, ταχείας διασπάσεως και με χαμηλό ιξώδες, κατάλληλο για συγκολλητικές επαλείψεις, επιφανειακές επεξεργασίες και εμποτισμούς σκυρωτών. Θα περιέχει πίσσα, νερό και ειδικούς γαλακτωματοποιητές. Χρησιμοποιώντας το ασφαλτικό γαλάκτωμα, θα επιτυγχάνεται πρόσφυση μεταξύ των στρωμάτων ασφάλτου και θα εξαλείφεται η πιθανότητα ολίσθησης ενός στρώματος στο άλλο λόγω της κυκλοφορίας.

Λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη με μικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν τελικά τουλάχιστον 300 g/m<sup>2</sup> ασφαλτικού συνδετικού), για την αποφυγή δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης

Θα ψεκάζεται στην επιφάνεια και θα εξασφαλίζεται ομοιόμορφη διασπορά. Θα εφαρμόζεται σε θερμοκρασία από 2 ° C έως 60 ° C, για την της αποφυγή πήξης του.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δυναμικό ιξώδες στους 40oC, mPas EN 13302 20-300 τάξη 10

Περιεχόμενο συνδετικού,% EN 1431> 53 τάξη 5

Συγκολλητικότητα,% επίστρωση EN 13614> 75 τάξη 2

Υπόλοιπο κοσκινίσματος 0,500 mm,% EN 1429 <0,2 τάξη 3

Κατάλοιπο κοσκινίσματος 0,160 mm,% EN 1429 <0,2 τάξη 3

Διείσδυση στο υπόλειμμα που ανακτάται με εξάτμιση EN 13074-1, στους 25oC, dmm EN 1426 <100 κλάση 3

Σημείο μαλακώματος στο υπόλειμμα που ανακτάται με εξάτμιση EN 13074-1, oC EN 1427> 43 κλάση 6

Διείσδυση στο υπόλειμμα που ανακτάται με εξάτμιση EN 13074-1 και EN 13074-2, στους 25oC, dmm EN 1426 <100 κλάση 3

Σημείο μαλακώματος στο υπόλειμμα που ανακτάται με εξάτμιση EN 13074-1 και EN 13074-2, oC EN 1427> 43 κλάση 6.

Το προμηθευόμενο υλικό θα είναι άριστης ποιότητας, ώστε να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες επούλωσης λάκκων που εκτελεί η Τεχνική υπηρεσίας και θα διατεθεί σε μεταλλικά βαρέλια των 200lt. Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο προμηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το αντικαταστήσει με όμοιο.

## ΟΜΑΔΑ Θ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ

### Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα (ασφαλτόμιγμα) είναι μίγμα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται εν συντομίᾳ από τα γράμματα ΑΣ και έναν αριθμό που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών. Π.χ. το προς προμήθεια ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεμα με αδρανή συγκρατούμενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12,5 mm.

Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος θα είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 50/70, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12591:1999 «Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών – Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας».

Το ασφαλτόμιγμα θα παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης για τύπου ΑΣ 12,5 και σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (ΕΤΕΠ 05-03-11-04), που αφορά «Ασφαλτικές Στρώσεις Κλειστού Τύπου» και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Επίσης, οι μέθοδοι δοκιμής του θερμού ασφαλτομίγματος θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προτύπο EN 12697 «Ασφαλτικά μίγματα – Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος».

#### Άρθρο 5<sup>ο</sup>

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ζίτσας τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου κατά τη διάρκεια του έτους 2025.

Ο Δήμος Ζίτσας έχει το δικαίωμα με κάθε παραλαβή, πέραν του δελτίου αποστολής, να απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο, ή αν κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο ζυγό, με έξοδα του προμηθευτή.

**ΕΛΕΟΥΣΑ 14/10/2024**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Στάθης Σταύρος  
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

**ΕΛΕΟΥΣΑ 14/ 10/2024**

**ΣΥΝΤΑΞΘΗΚΕ**

Βλαχοπούλου Ελένη  
Τοπογράφος Μηχανικός